
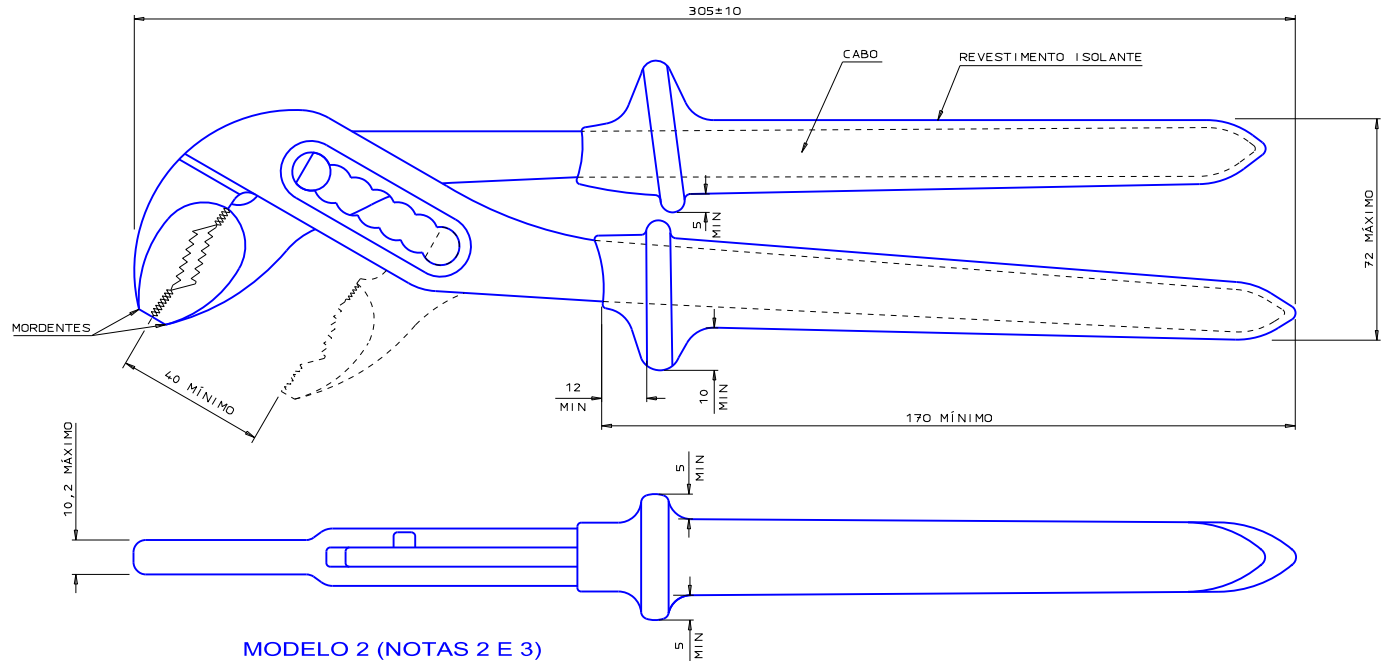


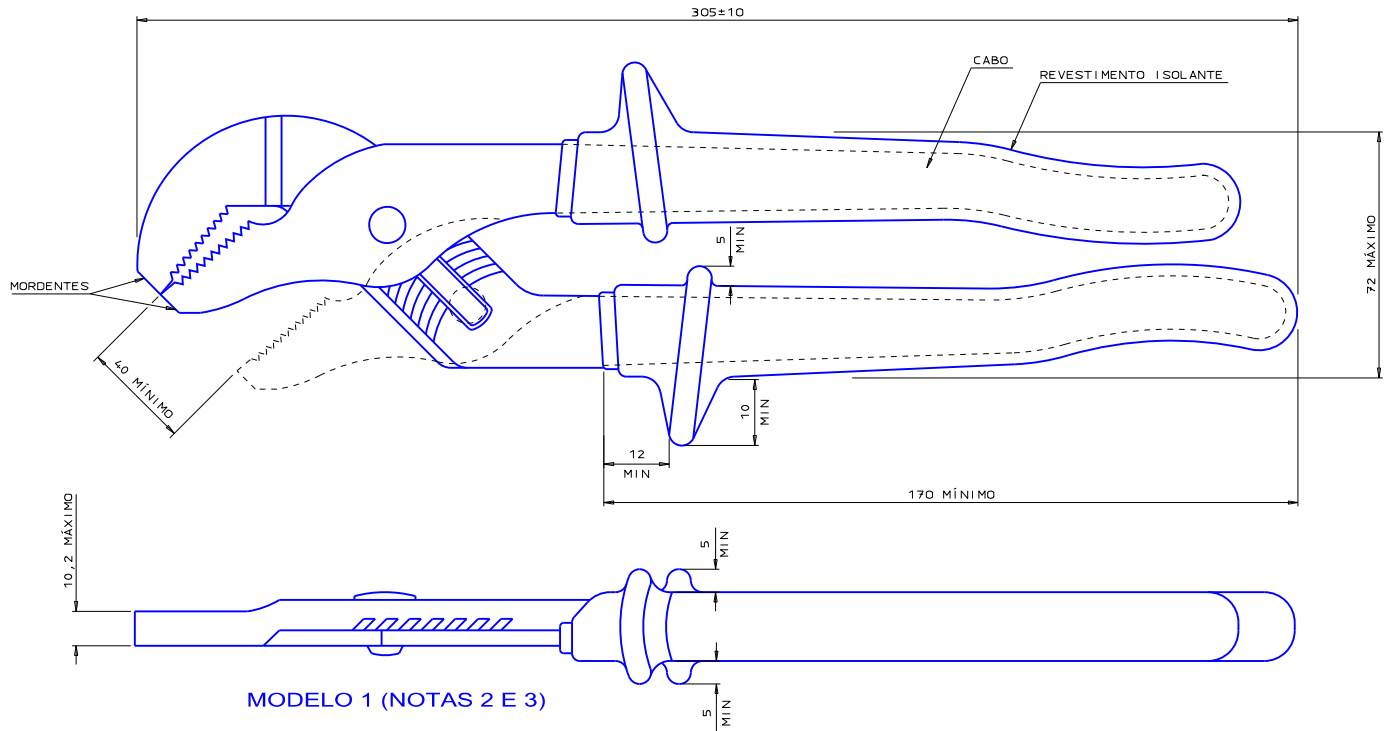

INFORMAÇÕES E SUGESTÕES A ESTE DOCUMENTO:
CONTATAR A SECRETARIA DO CONEM.

PEQUENAS VARIAÇÕES DE FORMA NAS PARTES NÃO COTADAS SÃO ADMISSÍVEIS,
DESDE QUE MANTIDAS AS CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS.

MATERIAL		ACABAMENTO	ENSAIOS DE RECEBIMENTO		NOTAS
-CABOS E MORDENTES: AÇO CROMO-VANÁDIO FORJADO, DUREZA CONFORME A ABNT NBR ISO 5743. -REVESTIMENTO ISOLANTE: CONFORME IEC 60900.		-CABOS E MORDENTES: .SUPERFÍCIES LISAS, ISENTAS DE REBARBAS, INCRUSTAÇÕES, TRINCAS E FISSURAS. .OXIDADOS PRETO, CROMADOS OU NIQUELADOS -REVESTIMENTO ISOLANTE: LISO, ISENTO DE REBARBAS, TRINCAS E FISSURAS, E PERFEITAMENTE AJUSTADO E ADERIDO AOS CABOS.	ROTINA CONFORME 02.118-CEMIG-491 (EXCETO ONDE INDICADA NORMA ESPECÍFICA)	TIPO CONFORME IEC 60900	1-IDENTIFICAÇÃO LEGÍVEL E INDELÉVEL: -CONFORME IEC 60900. 2-PARA FINS DE FORNECIMENTO, SÃO ACEITÁVEIS TANTO O MODELO 1 COMO O MODELO 2 DO ALICATE. 3-OS ESTÁGIOS DE REGULAGEM DEVEM ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA ABNT NBR ISO 8976. 4-OS ALICATES DEVEM SER ACONDICIONADOS INDIVIDUALMENTE EM CAIXAS DE PAPELÃO CONTENDO EXTERNAMENTE O NOME E/OU MARCA DO FABRICANTE E O TIPO/MODELO DE ALICATE, MARCADOS DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL. 5-O ALICATE DEVE POSSUIR, NO MÍNIMO, SETE RANHURAS OU CANALETAS PARA AJUSTE DA ABERTURA DOS MORDENTES. 6-PLANOS DE AMOSTRAGEM PARA OS ENSAIOS DE ROTINA CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 02.118- CEMIG-491. 7-PLANO DE AMOSTRAGEM PARA OS ENSAIOS DE TIPO: -AMOSTRA: 2 PEÇAS -NÚMERO DE ACEITAÇÃO (Ac): 0 -NÚMERO DE REJEIÇÃO (Re): 1 8-DIMENSÕES EM MILÍMETROS. 9-MASSA APROXIMADA: 0,40 kg. NÃO É OBJETO DE INSPEÇÃO. 10-DEMAIS REQUISITOS: VER 02.118-CEMIG-491.
			1-INSPEÇÃO VISUAL: -IDENTIFICAÇÃO -ACABAMENTO -ACONDICIONAMENTO (NOTA 4) 2-VERIFICAÇÃO DIMENSIONAL 3-DUREZA: CONFORME A ABNT NBR NM ISO 6508, ABNT NBR NM ISO 6507 E ABNT NBR ISO 5744 4-ENSAIO DIELÉTRICO: CONFORME IEC 60900 5-CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS E DE OPERAÇÃO CONFORME A ABNT NBR ISO 8976 6-CARGA CONFORME A ABNT NBR ISO 8976	1-IMPACTO 2-TENSÃO APLICADA 3-PENETRAÇÃO 4-ADERÊNCIA DO REVESTIMENTO ISOLANTE. 5-NÃO-PROPAGAÇÃO DE CHAMA 6-TESTES MECÂNICOS 7-DURABILIDADE DA IDENTIFICAÇÃO	

e		/ /	CEMIG COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS		CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO PÚBLICO	SUBSTITUI: 02.111-DT/ED-474 b	
d	CRFM	03/07/15	COMITÊ DE NORMALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - CONEM				
c	AFMB	18/04/12	COORDENAÇÃO CONEM	ALICATE BOMBA D'ÁGUA		02.118	
b	JHD	10/07/07	JHD			CEMIG	
a	G E D O C					631 d	
REVISÕES			22/09/06				

ARQ. 291.226-A2D