



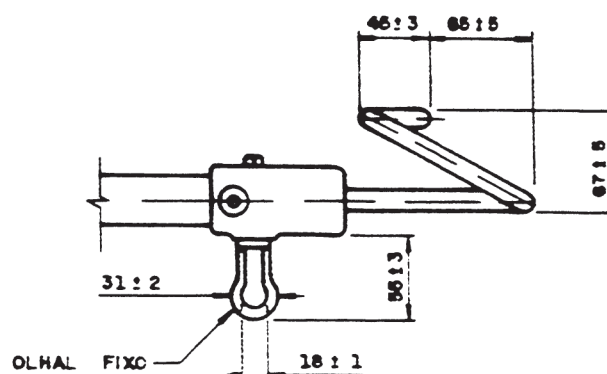

VISTA A

PEQUENAS VARIAÇÕES DE FORMA NAS PARTES NÃO COTADAS SÃO ADMISSÍVEIS, DESDE QUE MANTIDAS AS CARACTERÍSTICAS ELETROMECÂNICAS

MATERIAL	ACABAMENTO	ENSAIOS CONF. 02.118 - CEMIG - 0461		NOTAS
		RECEBIMENTO	TIPO	
- CORPO: FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA DE RESINA EPÓXI COM NÚCLEO DE ESPUMA DE POLIURETANO - OLHAL GIRATÓRIO: AÇO CARBONO FORJADO - OLHAL FIXO: BRONZE SÍLICO OU LIGA DE ALUMÍNIO - ANEL: LIGA DE ALUMÍNIO - GANCHO: AÇO CARBONO	- CORPO: LISO, ISENTO DE TRINCAS, BOLHAS, RAMHURAS E EMPENOS - NÚCLEO: ISENTO DE SEPARAÇÕES, VAZIOS, QUEBRA E BURACOS - GANCHO E OLHAL GIRATÓRIO: ZINAGEM ELETROLÍTICA E PASSIVAÇÃO COM DICROMATO, ESPESSURA MÍN. 25 µm - OLHAL FIXO E ANEL: ISENTO DE TRINCAS, FISSURAS E QUINAS VIVAS	1- INSPEÇÃO GERAL: - ACABAMENTO - CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS E DE FUNCIONAMENTO - IDENTIFICAÇÃO E ACONDICIONAMENTO 2- VERIFICAÇÃO DIMENSIONAL 3- ZINAGEM 4- TENSÃO APLICADA 5- RESISTÊNCIA MECÂNICA	1- FLEXÃO 2- ANÁLISE METALOGRAFICA 3- RUPTURA: $\geq 2 \times F$	1- IDENTIFICAÇÃO LEGÍVEL: - MARCA DO FABRICANTE - MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO 2- MASSA APROXIMADA: 1,5 kg 3- DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VER 02.118 - CEMIG-0461

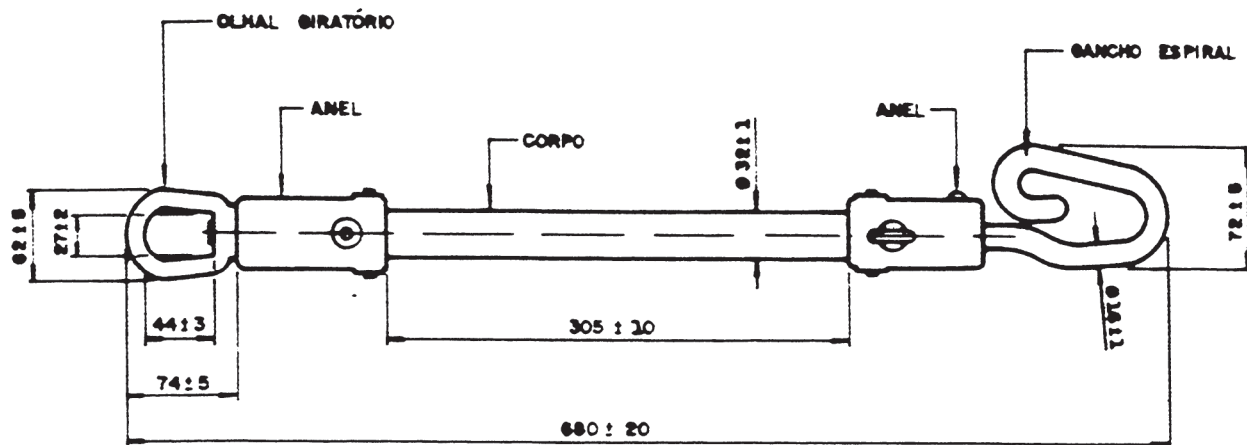

APLICAR 1,25 x CARGA NOMINAL
 $F = 200 \text{ daN}$ À RAZÃO DE 20 daN/s
 DURANTE 30 s, RETORNANDO A ZERO PROGRESSIVAMENTE SEM APRESENTAR DEFORMAÇÃO.

CEMIG

Companhia Energética de Minas Gerais
 DEPT. DE ENG. DE OPER. E MANUT. DA DISTRIBUIÇÃO

BASTÃO TRAÇÃO COM ESPIRAL

02.111
 EG / OM
 004

FEITO VISTO DATA APROV.

PROJ. SANDRA I. DINIZ
 DES. SANDRA I. DINIZ

CONF. Hélio
 VISTO

APROV. DATA 13/11/92

FOLHA

1/1

ALTERAÇÕES

DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA DE COPIAS

TOTAL 2

EG/RO2

AD. 6

DISTR. OTDE TIPO ÓRGÃO

CLASSIFICAÇÃO