


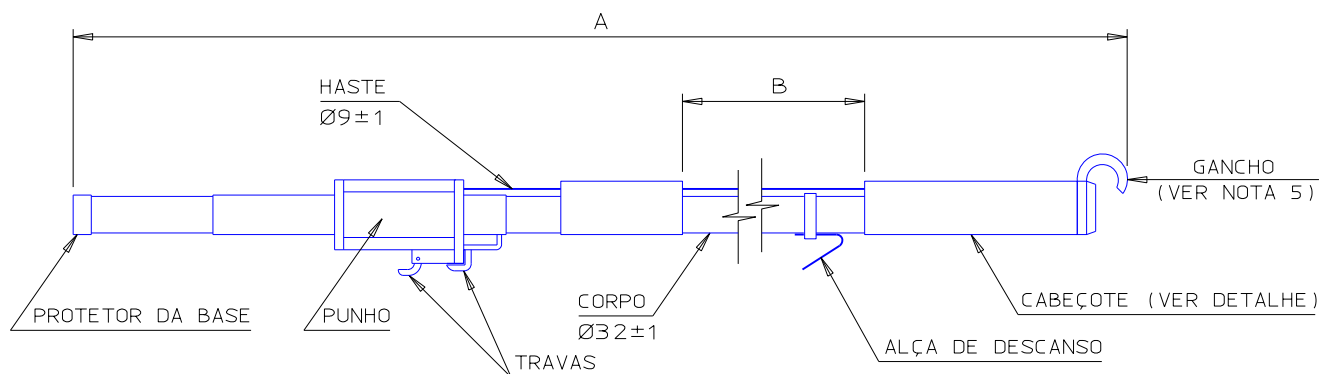


INFORMAÇÕES E SUGESTÕES A ESTE DOCUMENTO:
CONTATAR A SECRETARIA DO CONEM.

ENSAIOS DE RECEBIMENTO

ROTINA CONFORME
02.118-CEMIG-461


TIPO CONFORME
ASTM F1825

- 1-INSPEÇÃO VISUAL:
- ACABAMENTO
 - CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS E DE FUNCIONAMENTO
 - IDENTIFICAÇÃO
 - ACONDICIONAMENTO
- 2-VERIFICAÇÃO DIMENSIONAL
- 3-TENSÃO APLICADA
- 4-RESISTÊNCIA MECÂNICA:




APLICAR 1,25 x CARGA NOMINAL
F=165 daN À RAZÃO DE 20 daN/s
DURANTE 30 s, RETORNANDO A
ZERO PROGRESSIVAMENTE.
O BASTÃO NÃO DEVE APRESENTAR
QUALQUER TIPO DE DEFORMAÇÃO.

- 1-ENSAIO MECÂNICO
- 2-ENSAIO ELÉTRICO

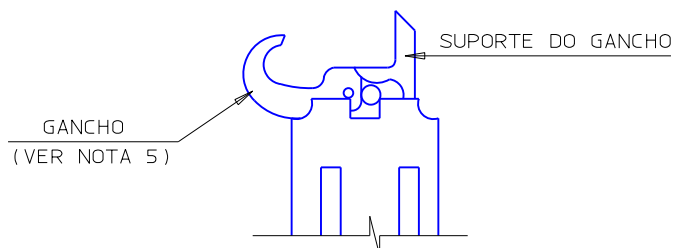

DETALHE DO CABEÇOTE

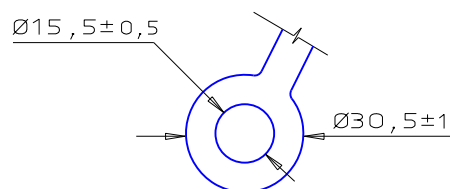

OLHAL (VER NOTA 2)

PEQUENAS VARIAÇÕES DE FORMA NAS PARTES
NÃO COTADAS SÃO ADMISSÍVEIS, DESDE QUE
MANTIDAS AS CARACTERÍSTICAS
ELETROMECÂNICAS.

ITEM	A	B	MASSA APROX. kg	MATERIAL	ACABAMENTO	NOTAS
1	1975±50	770±30	2,9	-CORPO: FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA DE RESINA EPÓXI COM NÚCLEO DE ESPUMA DE POLIURETANO	-CORPO E HASTE: SUPERFÍCIE LISA, ISENTA DE BOLHAS, TRINCAS, RANHURAS E EMPENOS	1-IDENTIFICAÇÃO LEGÍVEL E INDELÉVEL: -NOME E/OU MARCA DO FABRICANTE -MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO.
2	2600±65	1300±45	3,3	-GANCHO, SUPORTE DO GANCHO E TRAVAS: LIGA DE BRONZE-SILÍCIO OU LATÃO -PUNHO: LIGA DE ALUMÍNIO OU POLICARBONATO -HASTE: TARUGO DE FIBRA DE VIDRO -PROTETOR DA BASE E CABEÇOTE: POLIETILENO OU POLICARBONATO	-PARTES METÁLICAS: ISENTAS DE REBARBAS, QUINAS VIVAS, TRINCAS, BOLHAS E FISSURAS -NÚCLEO: ISENTO DE VAZIOS, SEPARAÇÕES, BURACOS E QUEBRAS -CABEÇOTE: PIGMENTAÇÃO NA COR LARANJA OU PRETO.	2-O GANCHO DO CABEÇOTE DEVE ACOMODAR O OLHAL INDICADO. 3-AS MASSAS SÃO INFORMATIVAS, NÃO SENDO OBJETO DE INSPEÇÃO. 4-DIMENSÕES EM MILÍMETROS. 5-AS DIMENSÕES DO GANCHO DEVEM ATENDER A NORMA ASTM F1825. 6-DEMAIS REQUISITOS: VER 02.118-CEMIG-461.

PROJ.	DES.	VERIF.	REF. CONEM	DISTRIBUIÇÃO
AJQG	RLP	MRS-FCCT	TE - 081 / 2016	ND-2.6

e	CRFM	05/08/16
d	AFMB	15/04/11
c	JHD	11/07/05
b	JHD	04/11/02
a	WACT	15/09/94
REVISÕES		16/11/89

CEMIG COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
COMITÊ DE NORMALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - CONEM

COORDENAÇÃO
CONEM
RLA

BASTÃO PEGA-TUDO

CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO PÚBLICO

SUBSTITUI:
02.111-DT/ED-397

02.118
CEMIG
469 e

204.685-A 4 D