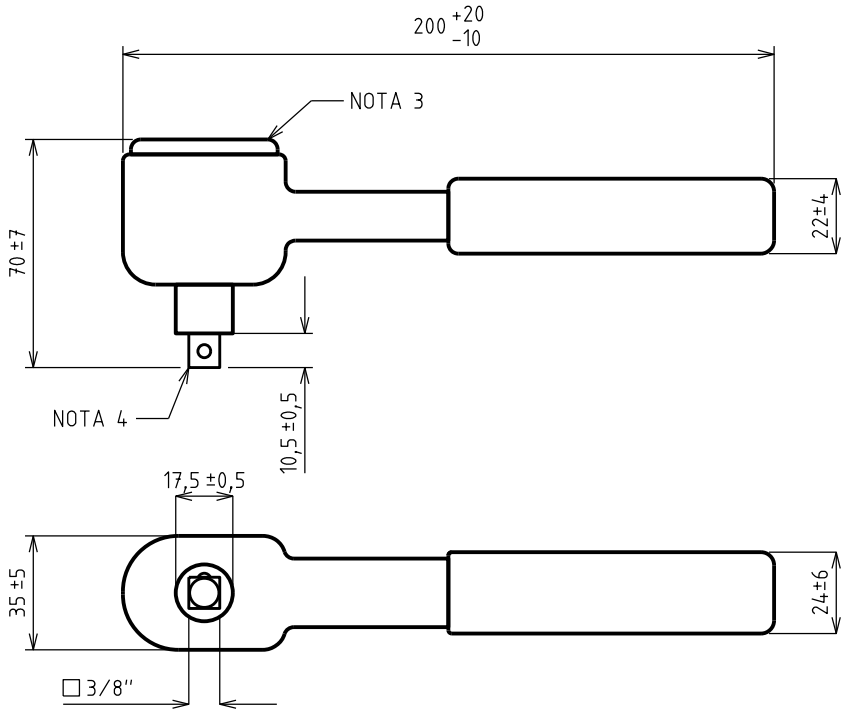

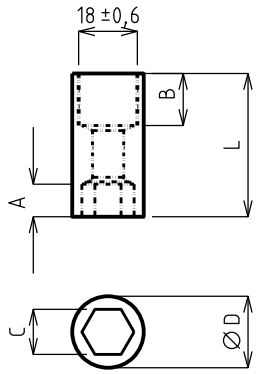

SOQUETES (TODAS AS DIMENSÕES EM MILÍMETROS)					
	C	L	A	B	ØD
	13	43	11	15	21
	17	44	13,5	15	27
TOLERÂNCIAS	+0,2 -0	±3	±2,5	±2	±1,5

OBSERVAÇÕES:

- A CHAVE DEVE SER ACOMPANHADA DE 2 SOQUETES ISOLADOS PADRÃO IEC 60900, SEXTAVADOS, SENDO UM DE 13mm E O OUTRO DE 17mm.
- O CONJUNTO DEVE SER FORNECIDO EM UM ESTOJO, TOTALMENTE FORRADO COM ESPUMA E COM COMPARTIMENTOS SEPARADOS PARA A CHAVE E OS SOQUETES.

PEQUENAS VARIAÇÕES DE FORMA NAS PARTES NÃO COTADAS SÃO ADMISSÍVEIS, DESDE QUE MANTIDAS AS CARACTERÍSTICAS ELETROMECÂNICAS

MATERIAL	ACABAMENTO	ENSAIOS DE RECEBIMENTO	NOTAS
-CORPO: AÇO CROMO-VANÁDIO -REVESTIMENTO ISOLANTE POLÍMERO ESPECIAL CONFORME IEC 60900	-REVESTIMENTO ISOLANTE: PADRÃO IEC 60900, ISENTO DE REBARBAS, TRINCAS E FISSURAS. A CAMADA EXTERNA DEVE SER DE COR PREDOMINANTEMENTE LARANJA OU VERMELHA E A CAMADA INTERNA DEVE SER NA COR BRANCA OU AMARELA -ENCAIXE QUADRADO: FOSFATIZADO	ROTINA CONFORME 02.118-CEMIG-491 (EXCETO ONDE INDICADA NORMA ESPECÍFICA) 1-INSPEÇÃO VISUAL: -IDENTIFICAÇÃO -ACABAMENTO -ACONDICIONAMENTO 2-VERIFICAÇÃO DIMENSIONAL 3-OPERAÇÃO 4-ENSAIO ELÉTRICO CONFORME IEC 60900. TIPO CONFORME IEC 60900 1-IMPACTO A BAIXA TEMPERATURA 2-TENSÃO APLICADA 3-PENETRAÇÃO COM TENSÃO ELÉTRICA 4-ADERÊNCIA DO REVESTIMENTO ISOLANTE 5-NÃO PROPAGAÇÃO DE CHAMA	1-IDENTIFICAÇÃO LEGÍVEL E INDELÉVEL: - CONFORME IEC 60900 2-DIMENSÕES EM MILÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADA OUTRA UNIDADE 3-A CATRACA DEVE SER REVERSÍVEL 4-O ENCAIXE DEVE SER QUADRADO DE 3/8" 5-PLANOS DE AMOSTRAGEM PARA ENSAIOS DE ROTINA CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 02.118-CEMIG-491 6-PLANO DE AMOSTRAGEM PARA ENSAIO DE TIPO -AMOSTRA DE 2 PEÇAS -NÚMERO DE ACEITAÇÃO (Ac): 0 -NÚMERO DE REJEIÇÃO (Re): 1 7-MASSA APROXIMADA: 300g (NÃO É OBJETO DE INSPEÇÃO) 8-DEMAIS REQUISITOS VER 02.118-CEMIG-491

DISTR.	1	TOTAL
QTDE TIPO		
ÓRGÃO	ND-2.6	

DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA DE CÓPIAS

PÚBLICO

c				
b	BPGS-53789	HDRC-38966	27/01/14	RLM-41876
	REVISAO GERAL			
a				
	GEDOC			
	FEITO	VISTO	DATA	APROV.

CEMIG Distribuição S.A.

Companhia Energética de Minas Gerais

Gerência de Desenvolvimento e Engenharia de Ativos da Distribuição

CHAVE CATRACA REVERSÍVEL ISOLADA E SOQUETES ISOLADOS DE 13 E 17mm

Nº 02.111 TD/AT 109b

GEDOC

CLASSIFICAÇÃO

ALTERAÇÕES

PROJ.	BPGS - 53789	CONF.	HDRC - 38966	APROV.	RLM-41876	FOLHA	1/1
DES.	BPGS - 53789	VISTO	HDRC - 38966	DATA	22/10/2013		ARQ.