
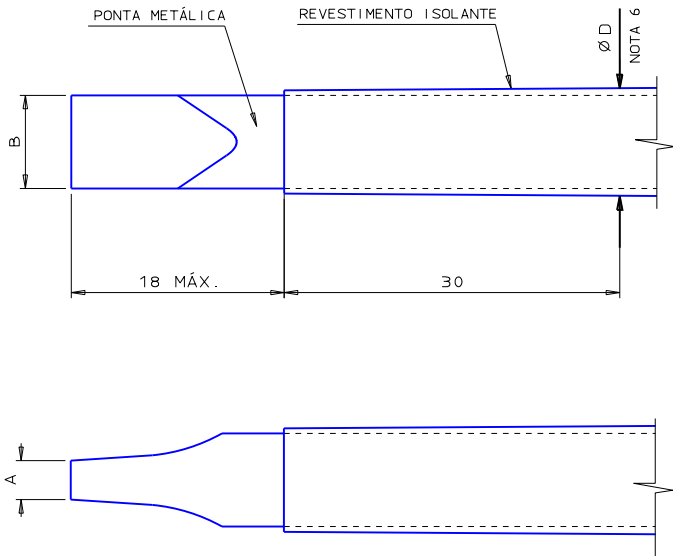


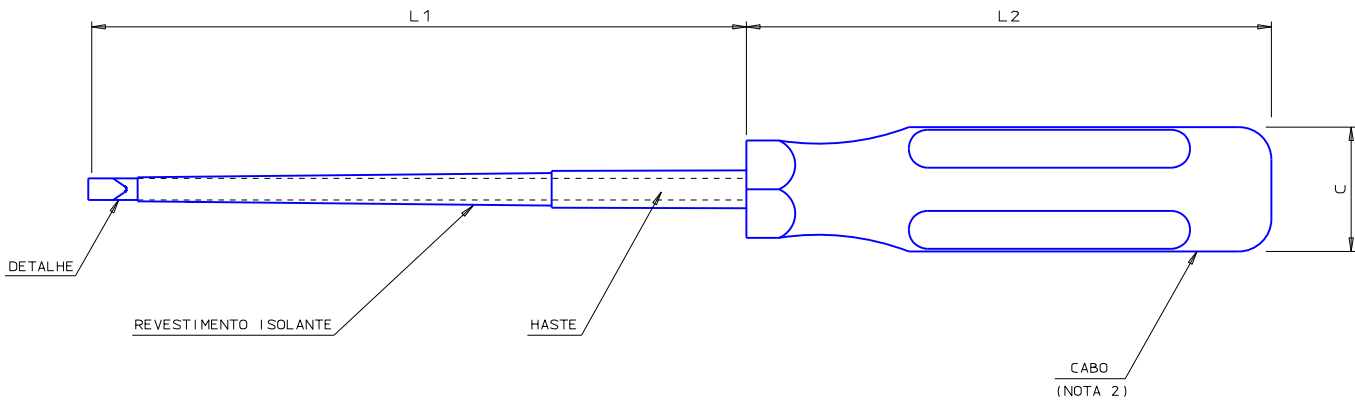

DETALHES DA PONTA

ENSAIOS DE RECEBIMENTO	
ROTINA CONFORME 02.118-CEMIG-491 (EXCETO ONDE INDICADA NORMA ESPECÍFICA)	TIPO CONFORME IEC 60900
1-INSPEÇÃO VISUAL: -IDENTIFICAÇÃO -ACABAMENTO -ACONDICIONAMENTO 2-VERIFICAÇÃO DIMENSIONAL 3-MOMENTO DE TORÇÃO: CONFORME ABNT NBR 14985 4-DUREZA: CONFORME ABNT NBR 6508-1 5-ENSAIO DIELÉTRICO: CONFORME IEC 60900	1-IMPACTO A BAIXA TEMPERATURA 2-TENSÃO APLICADA 3-PENETRAÇÃO COM TENSÃO ELÉTRICA 4-ADERÊNCIA DO REVESTIMENTO ISOLANTE 5-NÃO-PROPAGAÇÃO DE CHAMA 6-DURABILIDADE DAS MARCAÇÕES (IDENTIFICAÇÃO)

PEQUENAS VARIAÇÕES DE FORMA NAS PARTES NÃO COTADAS SÃO ADMISSÍVEIS, DESDE QUE MANTIDAS AS CARACTERÍSTICAS ELETROMECÂNICAS.

INFORMAÇÕES E SUGESTÕES A ESTE DOCUMENTO: CONTATAR A SECRETARIA DO CONEM.

ITEM	L 1	L 2	A	B	C	Ø D (MÁXIMO)	MASSA APROX. g	MATERIAL	ACABAMENTO	NOTAS
①	100±5	85 ⁺¹⁰ ₋₈	0,5	3±0,1	20 ⁺⁵ ₋₂	5	20	-HASTE: AÇO CROMO-VANÁDIO, DUREZA CONFORME ABNT NBR 14985	-HASTE: CROMADA, NIQUELADA, CADMIADA, OXIDADO PRETO OU FOSFATIZADA	1-IDENTIFICAÇÃO LEGÍVEL E INDELÉVEL: -CONFORME IEC 60900.
②	150±5	105 ⁺¹⁵ ₋₁₀	0,8	5,5±0,1	25±3	7,5	50	-CABO: POLIPROPILENO, ACETATO OU CLORETO DE POLIVINILA (PVC)	-CABO E REVESTIMENTO ISOLANTE: LISO, ISENTO DE REBARBAS, TRINCAS E FISSURAS.	2-OUTRAS FORMAS DE CABO PODEM SER ACEITAS DESDE QUE O MODELO NÃO PROVOQUE ESCORREGAMENTO DA MÃO QUANDO DA UTILIZAÇÃO DA CHAVE DE FENDA.
③	150±5	105 ⁺¹⁵ ₋₁₀	1	6,5±0,1	28±6	8,5	100	-REVESTIMENTO ISOLANTE: POLÍMERO ESPECIAL, CONFORME IEC 60900.		3-PLANOS DE AMOSTRAGEM PARA OS ENSAIOS DE ROTINA CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 02.118 CEMIG-491
										4-PLANO DE AMOSTRAGEM PARA OS ENSAIOS DE TIPO: -AMOSTRA: 2 PEÇAS -NÚMERO DE ACEITAÇÃO (Ac): 0 -NÚMERO DE REJEIÇÃO (Re): 1 5-AS MASSAS SÃO INFORMATIVAS, NÃO SENDO OBJETO DE INSPEÇÃO. 6-PONTO DE MEDIÇÃO DO DIÂMETRO "D" MÁXIMO COM REVESTIMENTO ISOLANTE. 7-DIMENSÕES EM MILÍMETROS. 8-DEMAIS REQUISITOS: VER 02.118-CEMIG-491.

CEMIG COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
COMITÊ DE NORMALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - CONEM

COORDENAÇÃO CONEM
JHD
17/07/03

CHAVE DE FENDA ISOLADA

CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO PÚBLICO

SUBSTITUI:
02.111-EN/OM-77a

02.118
CEMIG
563c

ARQ. 281.193-A3D