


CLASSIFICAÇÃO	APLICAÇÃO	ASSUNTO	ELIMINA O:	PROJ.	DES.	VERIF.	REF. CONEM
				02.111-DT/ED-406	02.111-DT/ED-406	02.111-DT/ED-406	02.111-DT/ED-406

PEQUENAS VARIAÇÕES DE FORMA NAS PARTES NÃO COTADAS SÃO ADMISSÍVEIS, DESDE QUE MANTIDAS AS CARACTERÍSTICAS ELETROMECÂNICAS.

ITEM	CLASSE DE TENSÃO	A	B	C	MASSA APROX. kg	MATERIAL	ACABAMENTO
1	2(20 kV)	380±40	600±60	90±10	1,8	ELASTÔMERO NATURAL OU SINTÉTICO COM CARACTERÍSTICAS DE ISOLAMENTO CONFORME A CLASSE DE TENSÃO	-LISO, ISENTO DE FURROS, RASGOS, RANHURAS E BOLHAS. -COR LARANJA.
2	3(30 kV)	500±50	750±75	175±20	4,5		

ENSAIOS DE RECEBIMENTO CONFORME 02.118-CEMIG-0461	NOTAS
1-INSPEÇÃO VISUAL: -IDENTIFICAÇÃO -ACABAMENTO -ACONDICIONAMENTO -CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS 2-VERIFICAÇÃO DIMENSIONAL 3-TENSÃO APLICADA 4-RIGIDEZ DIELETRICA	1-IDENTIFICAÇÃO LEGÍVEL E INDELÉVEL: -MARCA DO FABRICANTE -CLASSE DE TENSÃO -MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO. 2-AS MASSAS SÃO INFORMATIVAS, NÃO SENDO OBJETO DE INSPEÇÃO. 3-DEMAIS ESPECIFICAÇÕES: VER 02.118-CEMIG-0461.

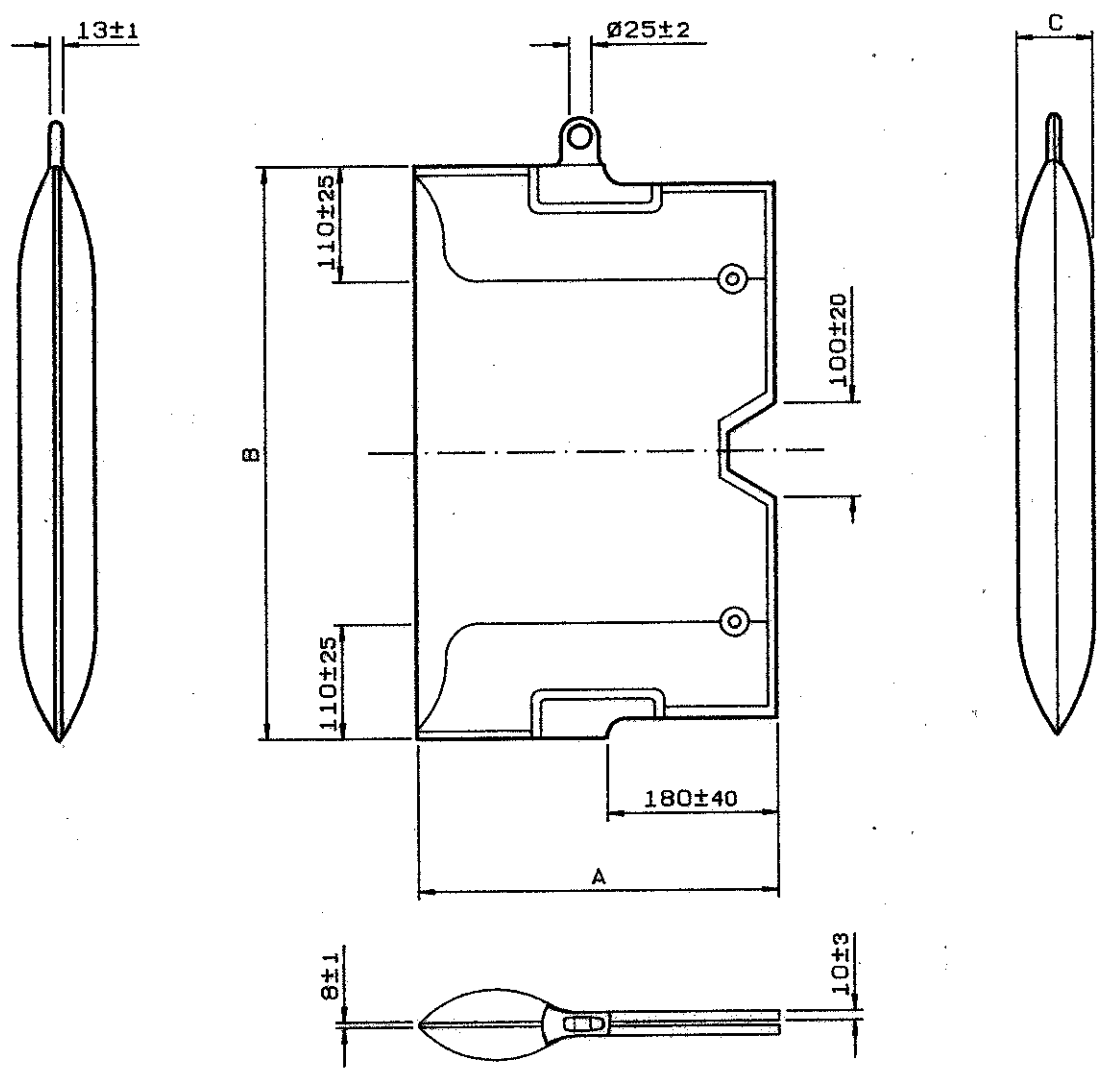

CLASSIFICAÇÃO	E		/ /	CEMIG COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS NORMALIZAÇÃO ELETROMECÂNICA COBERTURA FLEXÍVEL PARA CHAVE-FUSÍVEL	02.118 CEMIG 0503
	D		/ /		
	C		/ /		
	B		/ /		
	A		/ /		
ALTERAÇÕES		29/04/91			

213531-A4