
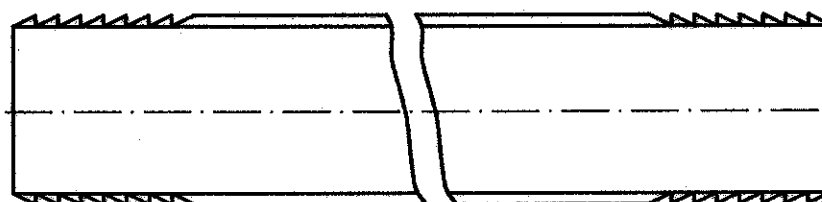
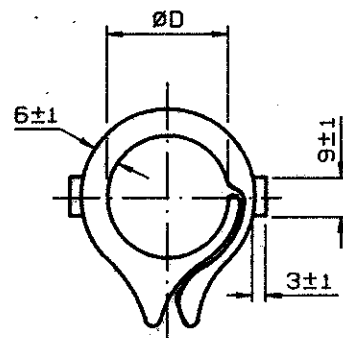


CLASSIFICAÇÃO	APLICAÇÃO	ASSUNTO	ELIMINA O:	PROJ.	DES.	VERIF.	REF. CONEM
						02.111-DT/ED-406	CN/NT-001/91

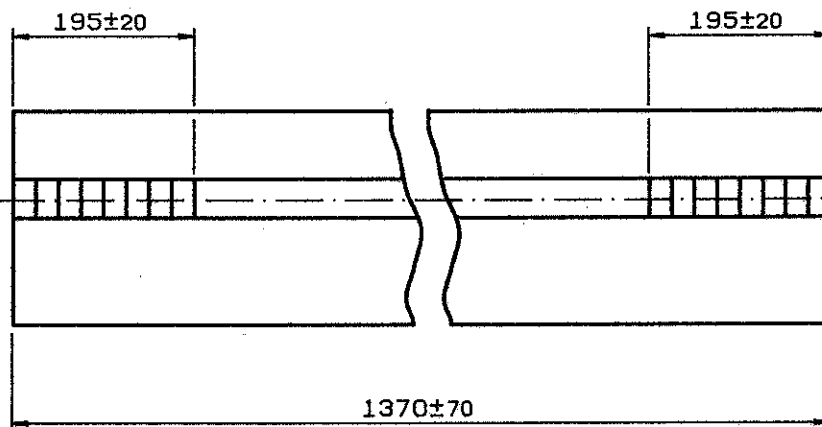

ENSAIOS DE RECEBIMENTO CONFORME
02.118-CEMIG-0461

- 1-INSPEÇÃO VISUAL:
-IDENTIFICAÇÃO
-ACABAMENTO
-ACONDICIONAMENTO
-CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS
2-VERIFICAÇÃO DIMENSIONAL
3-TENSÃO APLICADA
4-RIGIDEZ DIELETRICA

PEQUENAS VARIAÇÕES DE FORMA NAS PARTES NÃO
COTADAS SÃO ADMISSÍVEIS, DESDE QUE MANTIDAS
AS CARACTERÍSTICAS ELETROMECAICAS.

ITEM	CLASSE DE TENSÃO	ØD	MASSA APROX. kg	MATERIAL	ACABAMENTO	NOTAS
1	2(20 kV)	31,5±2	2,0	-ELASTÔMERO NATURAL OU SINTÉTICO COM CARACTERÍSTICAS DE ISOLAMENTO CONFORME A CLASSE DE TENSÃO.	-LISO, ISENTO DE FUROS, RASGOS, RANHURAS E BOLHAS. -COR LARANJA.	1-IDENTIFICAÇÃO LEGÍVEL E INDELÉVEL: -MARCA DO FABRICANTE -CLASSE DE TENSÃO -MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO. 2-AS MASSAS SÃO INFORMATIVAS, NÃO SENDO OBJETO DE INSPEÇÃO. 3-DEMAIS ESPECIFICAÇÕES: VER 02.118-CEMIG-0461.
2	3(30 kV)	40,0±3	3,2			

CLASSIFICAÇÃO	E	///	CEMIG COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS	213534-A4
	D	///		
	C	///		
	B	///		
	A	///		
ALTERAÇÕES			29/04/91	

NORMALIZAÇÃO ELETROMECAICA

COBERTURA FLEXÍVEL PARA CONDUTOR

02.118
CEMIG
0506