


SUBSTITUIÇÃO	02.111-DT/ED-406	PROJ.	AJQG	DES.	RLP	VERIF.	MRS-FCCT	REF. CONEM	TE-174/2006	DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA DE CÓPIAS	
										ND-2.6	

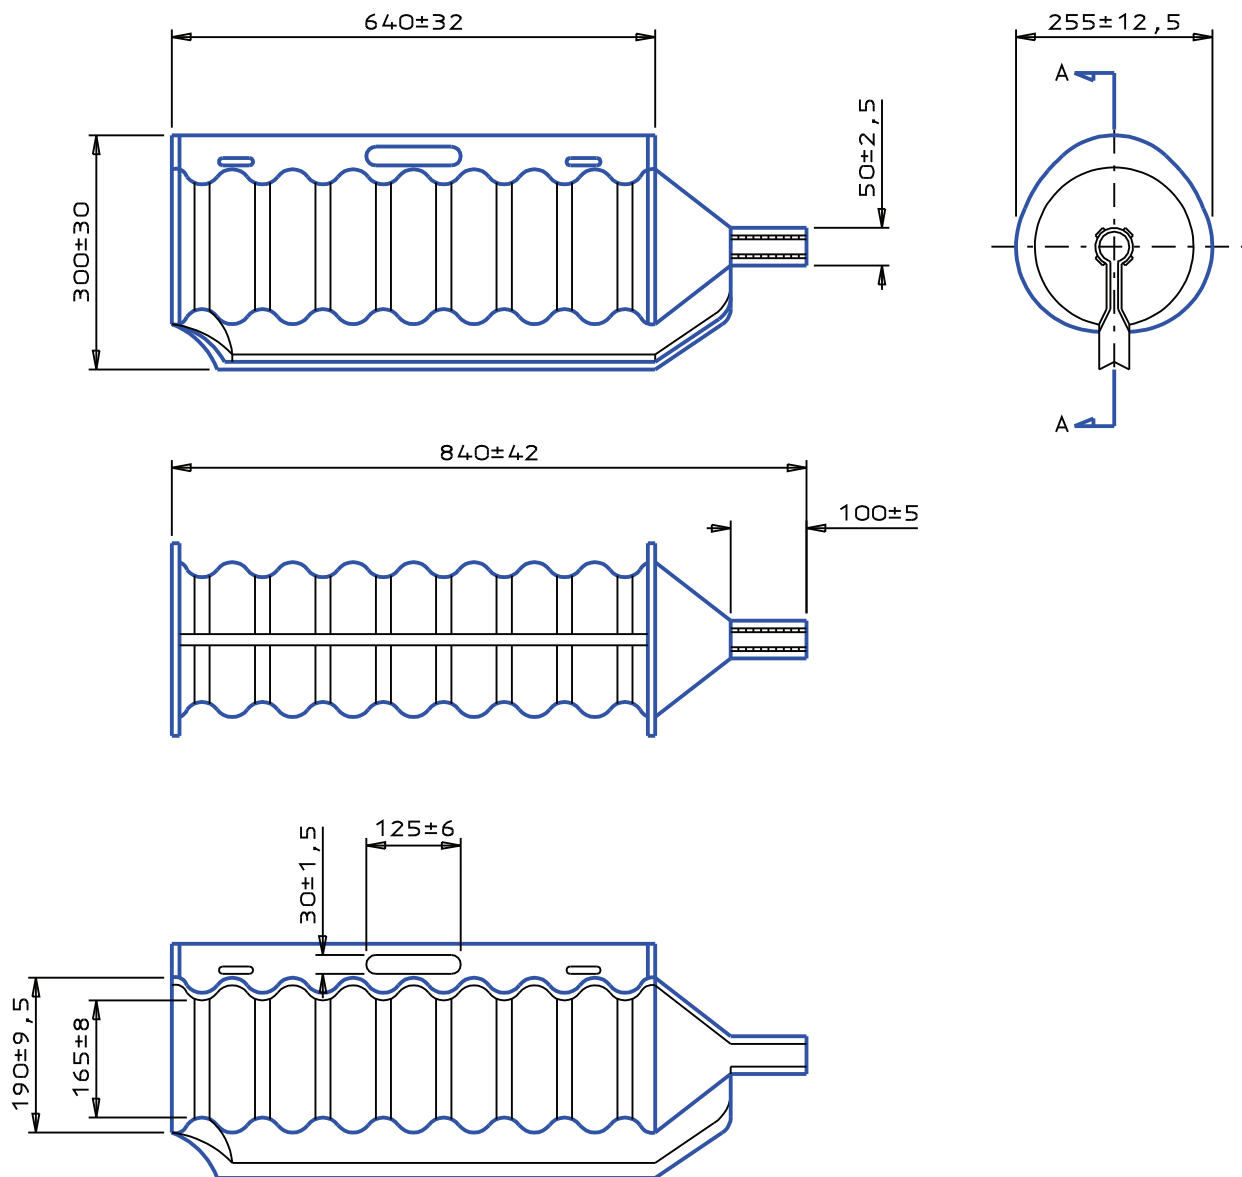

CORTE A-A

INFORMAÇÕES E SUGESTÕES A ESTE DOCUMENTO:
CONTATAR A SECRETARIA DO CONEM.

PEQUENAS VARIAÇÕES DE FORMA NAS PARTES NÃO
COTADAS SÃO ADMISSÍVEIS, DESDE QUE MANTIDAS
AS CARACTERÍSTICAS DE ISOLAMENTO E FUNCIONAIS.

MATERIAL	ACABAMENTO	ENSAIOS DE ROTINA CONFORME 02.118-CEMIG-461	NOTAS
-ELASTÔMERO NATURAL OU SINTÉTICO COM CARACTERÍSTICAS DE ISOLAMENTO PARA CLASSE DE TENSÃO 4 (40 kV).	-SUPERFÍCIES ISENTAS DE FUROS, RASGOS, RANHURAS E BOLHAS. -COR PRETA.	1-INSPEÇÃO VISUAL: -IDENTIFICAÇÃO -ACABAMENTO -CARACTERÍSTICAS CONS- TRUTIVAS -ACONDICIONAMENTO 2-VERIFICAÇÃO DIMENSIONAL 3-TENSÃO APLICADA 4-RIGIDEZ DIELÉTRICA	1-IDENTIFICAÇÃO LEGÍVEL E INDE- LÉVEL: -NOME E/OU MARCA DO FABRICANTE -CLASSE DE TENSÃO -MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO. 2-MASSA APROXIMADA: 4,5 kg. NÃO É OBJETO DE INSPEÇÃO. 3-DIMENSÕES EM MILÍMETROS. 4-DEMAIS REQUISITOS: VER 02.118-CEMIG-461.

e		/ /	CEMIG COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS		213532-A4D	
d		/ /	NORMAL I Z A Ç Ã O E L E T R O M E C Â N I C A			
c		/ /	CONEM	COBERTURA FLEXÍVEL PARA ISOLADOR DE DISCO		02.118 CEMIG 504 b
b	JHD	06/10/06	RLA			
a	G E D O C					
ALTERAÇÕES			29/04/91		ARQ	