


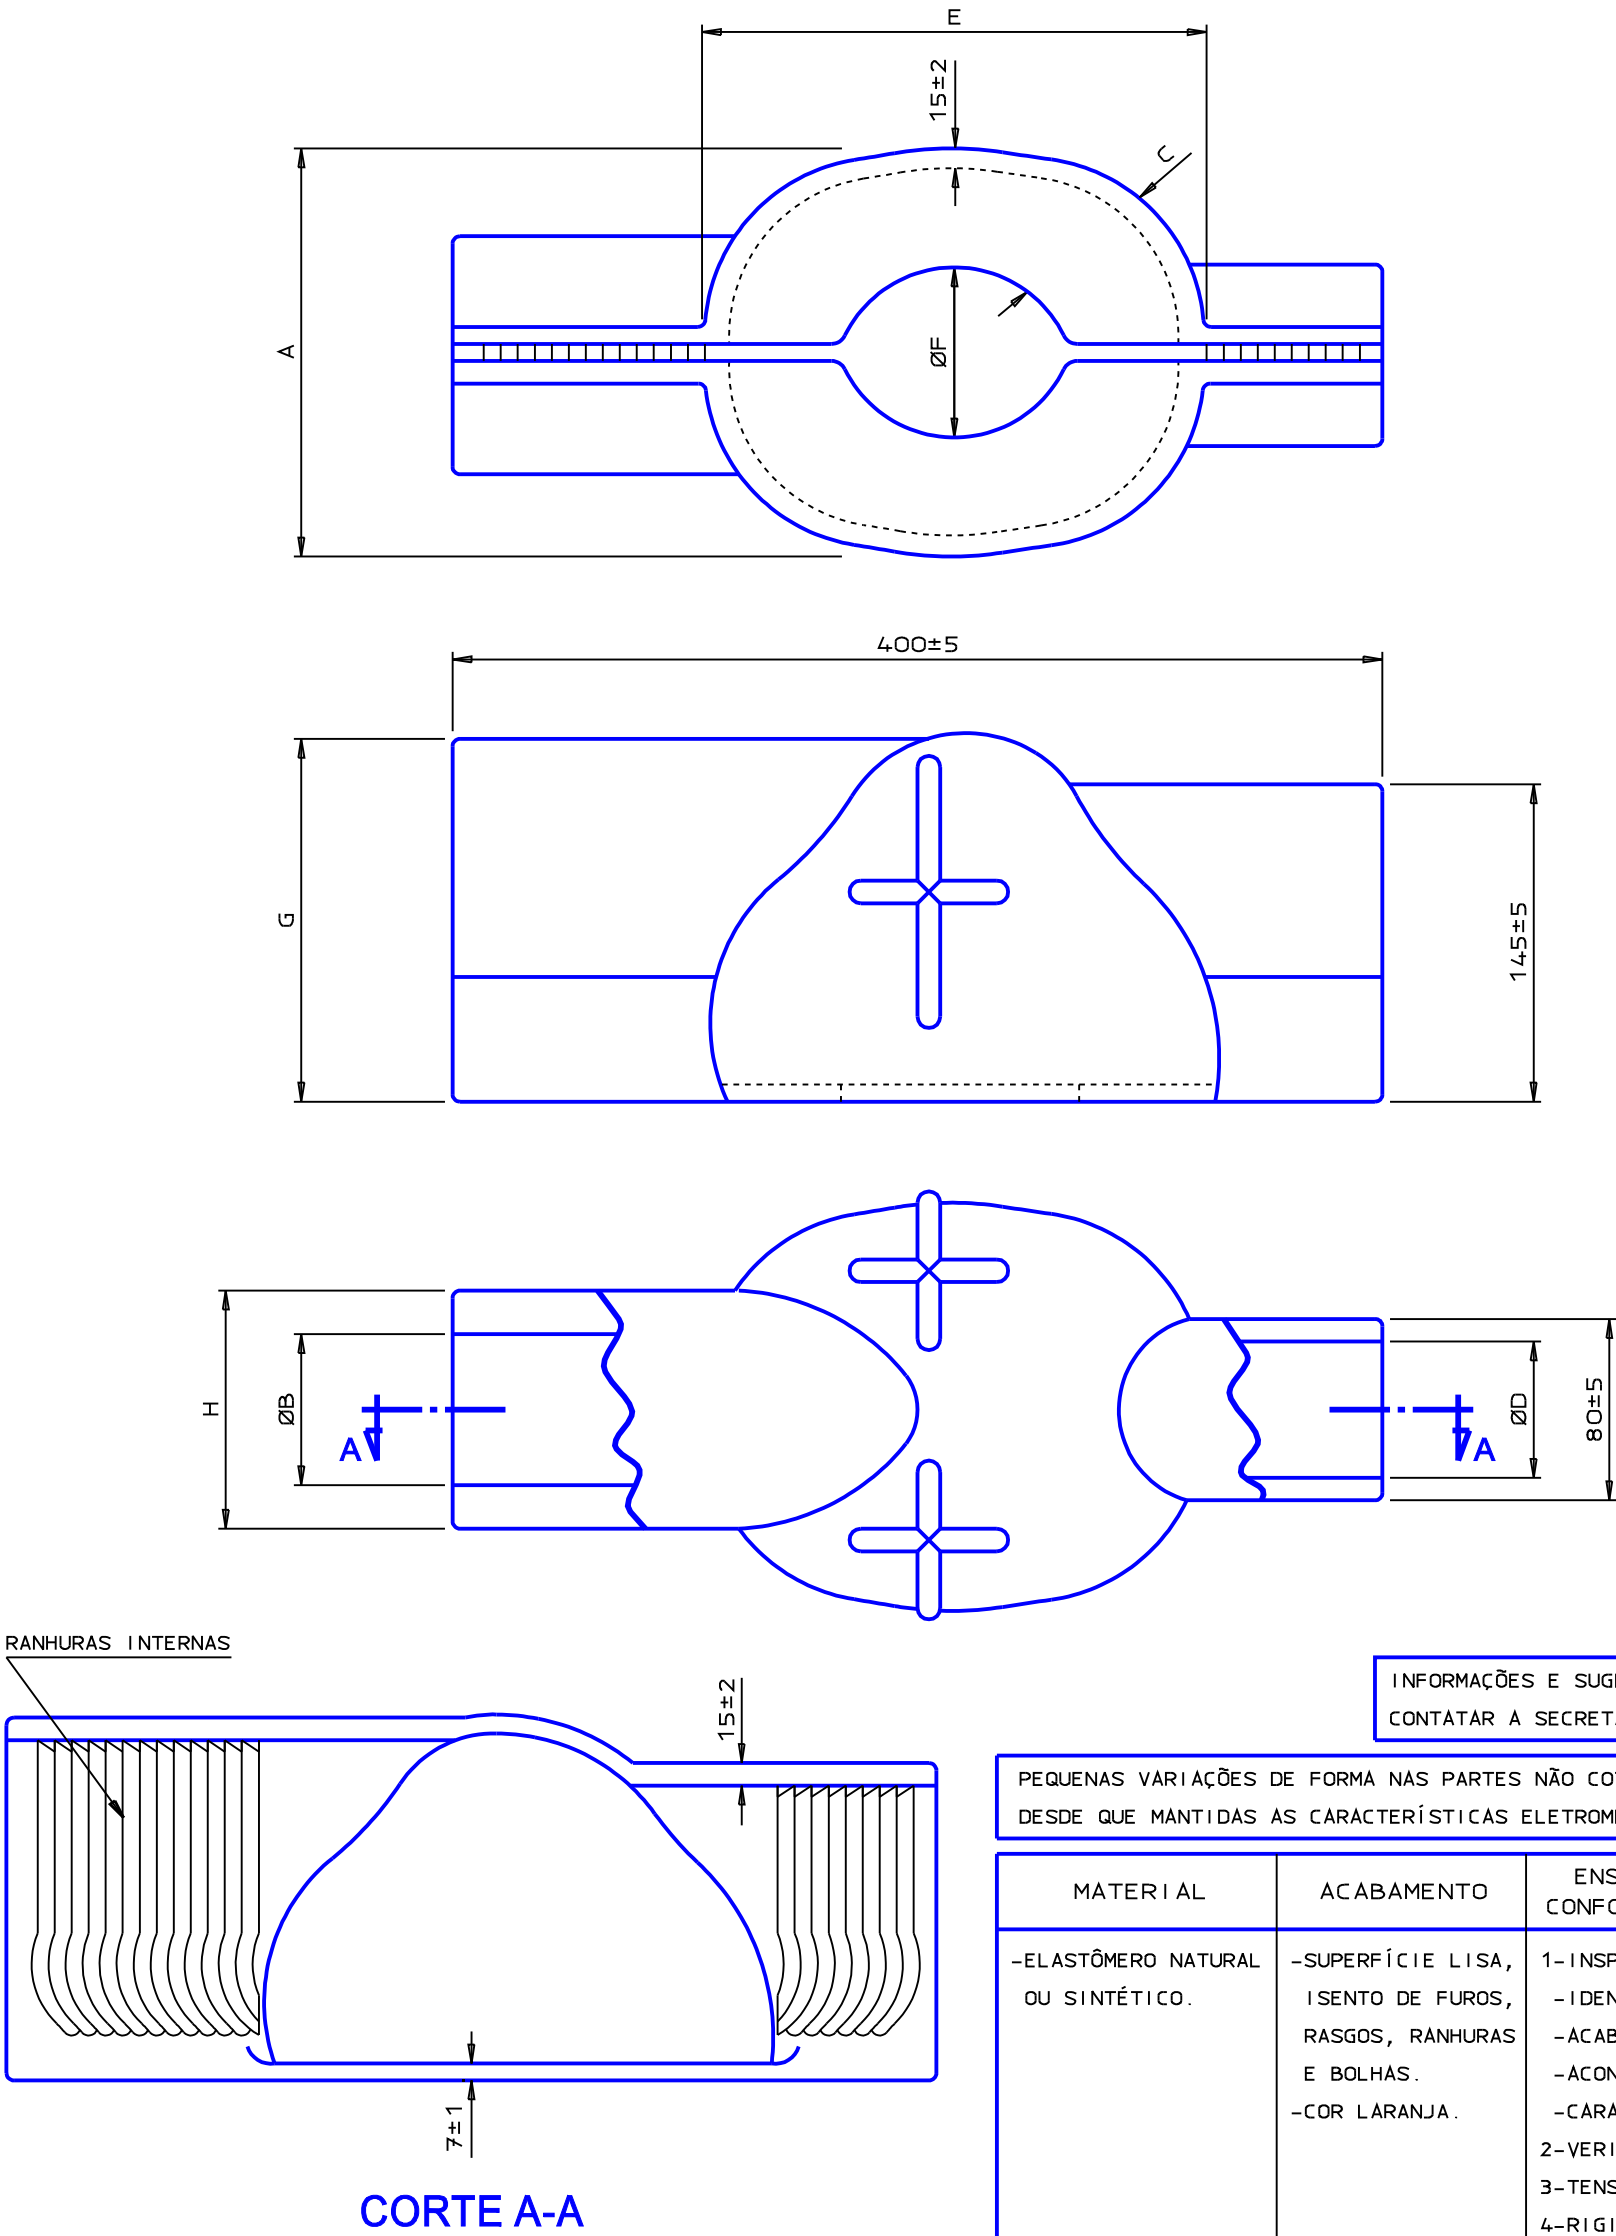

PEQUENAS VARIAÇÕES DE FORMA NAS PARTES NÃO COTADAS SÃO ADMISSÍVEIS, DESDE QUE MANTIDAS AS CARACTERÍSTICAS ELETROMECAÑICAS.		
MATERIAL	ACABAMENTO	ENSAIOS DE RECEBIMENTO CONFORME 02.118-CEMIG-461
-ELASTÔMERO NATURAL OU SINTÉTICO.	-SUPERFÍCIE LISA, ISENTO DE FUROS, RASGOS, RANHURAS E BOLHAS. -COR LARANJA.	1-INSPEÇÃO VISUAL: -IDENTIFICAÇÃO -ACABAMENTO -ACONDICIONAMENTO -CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS 2-VERIFICAÇÃO DIMENSIONAL 3-TENSÃO APLICADA 4-RIGIDEZ DIELETRICA

ITEM	A	ØB	C	ØD	E	ØF	G	H	CLASSE DE TENSÃO	MASSA APROX. kg	APLICAÇÃO	NOTAS
1	155	60	43	40	175	74	150	90	2	2,7	ISOLAMENTO TEMPORÁRIO DE REDES	1-IDENTIFICAÇÃO LEGÍVEL E INDELÉVEL: -NOME E/OU MARCA DO FABRICANTE -CLASSE DE TENSÃO -MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO. 2-DIMENSÕES EM MILÍMETROS. 3-AS MASSAS SÃO INFORMATIVAS, NÃO SENDO OBJETO DE INSPEÇÃO. 4-DEMAIS REQUISITOS: VER 02.118-CEMIG-461.
2	180	80	50	60	205	84	160	100	3	3,2	MANUTENÇÃO DE LINHA VIVA	
TOLE- RÂN- CIAS	+	5	5	5	5	5	5	5				
	-	5	5	5	5	5	5	5				