


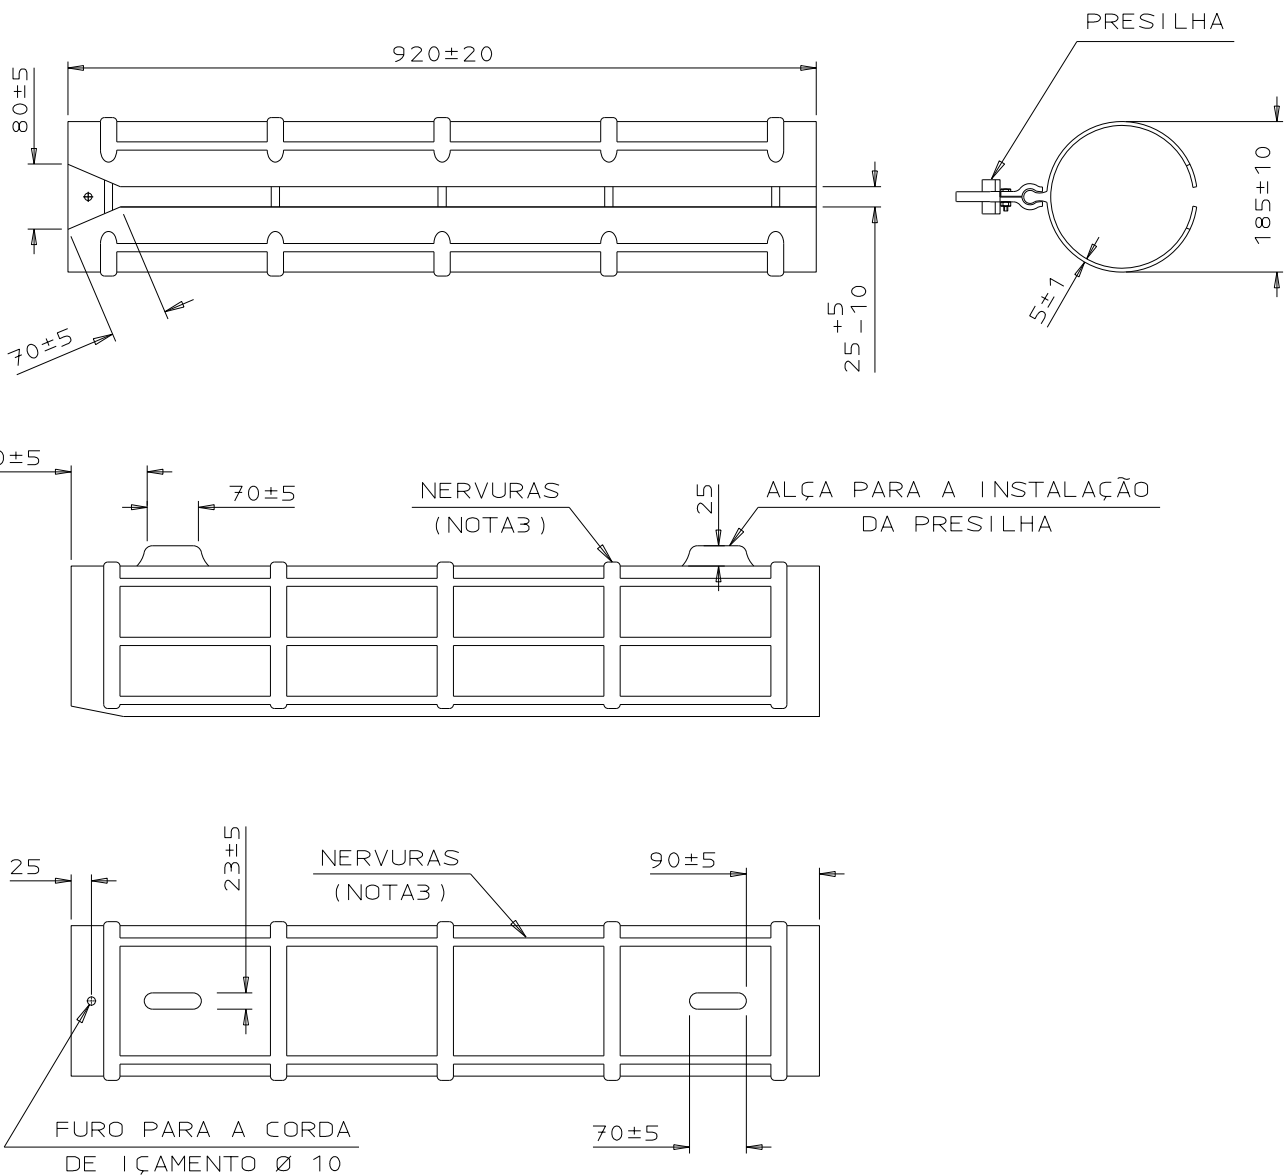

INFORMAÇÕES E SUGESTÕES A ESTE DOCUMENTO:
CONTATAR A SECRETARIA DO CONEM.

PEQUENAS VARIAÇÕES DE FORMA NAS PARTES NÃO
COTADAS SÃO ADMISSÍVEIS, DESDE QUE MANTIDAS
AS CARACTERÍSTICAS ELETROMECÂNICAS.

MATERIAL	ACABAMENTO	ENSAIOS DE RECEBIMENTO CONFORME 02.118-CEMIG-461	NOTAS
-CORPO: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) OU POLIPROPILENO (PP) COM ISOLAMENTO PARA 27 kV. -PRESILHA: LIGA DE ALUMÍNIO.	-LISO, ISENTO DE BOLHAS, TRINCAS, RANHURAS E EMPENOS. -COR LARANJA.	1-INSPEÇÃO VISUAL: -IDENTIFICAÇÃO -ACABAMENTO -ACONDICIONAMENTO -CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS 2-VERIFICAÇÃO DIMENSIONAL 3-TENSÃO APLICADA	1-IDENTIFICAÇÃO LEGÍVEL E INDELÉVEL: -NOME E/OU MARCA DO FABRICANTE. -MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO. 2-MASSA APROXIMADA 3,5 kg. (NÃO É OBJETO DE INSPEÇÃO). 3-AS NERVURAS SÃO PARA ESTRUTURAR A COBERTURA, IMPEDINDO A SUA ABERTURA OU O FECHAMENTO INVOLUNTÁRIO. 4-DIMENSÕES EM MILÍMETROS. 5-DEMAIS REQUISITOS: VER 02.118-CEMIG-461

PROJ.	AJQG	e		/ /	CEMIG COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS		CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO PÚBLICO	SUBSTITUI: 02.111-DT/ED-407	02.118 CEMIG 511 b	ARQ. 213.539-A 4 D
		d		/ /	COMITÊ DE NORMALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - CONEM					
		c		/ /	COORDENAÇÃO CONEM	COBERTURA RÍGIDA PARA CHAVE FACA				
		b	CRFM	15/07/15	RLA					
		a	WACT	18 /12/92						
		REVISÕES			29/04/91					