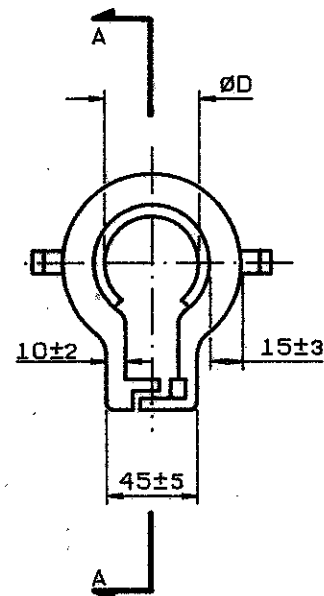
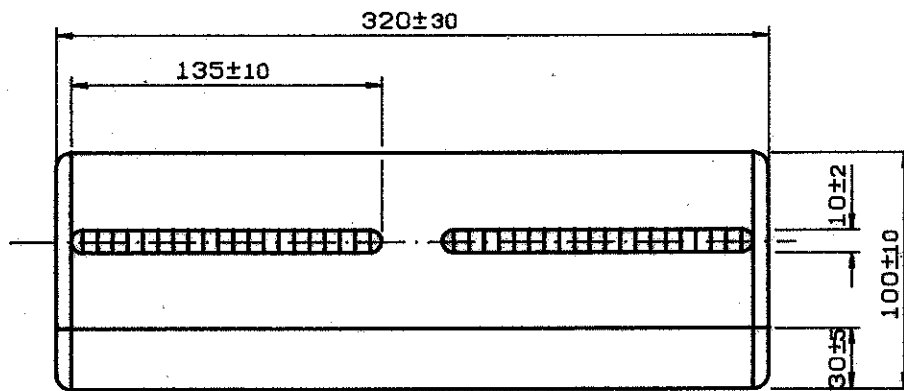


CORTE A-A

ENSAIOS DE RECEBIMENTO
CONFORME 02.118-CEMIG-0461

- 1-INSPEÇÃO VISUAL:
 - IDENTIFICAÇÃO
 - ACABAMENTO
 - ACONDICIONAMENTO
 - CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS
- 2-VERIFICAÇÃO DIMENSIONAL
- 3-TENSÃO APLICADA
- 4-RIGIDEZ DIELETRICA

PEQUENAS VARIAÇÕES DE FORMA NAS PARTES NÃO
COTADAS SÃO ADMISSÍVEIS, DESDE QUE MANTI-
DAS AS CARACTERÍSTICAS ELETROMECAÑICAS.

ITEM	CLASSE DE TENSÃO	ØD	MASSA APROX. kg	MATERIAL	ACABAMENTO	NOTAS
1	2 (20 kV)	31,5±2	1,6	-ELASTÔMERO NATURAL OU SINTÉTICO.	-LISO, ISENTO DE FUROS, RASGOS, RANHURAS E BO- LHAS. -COR LARANJA.	1-IDENTIFICAÇÃO LEGÍVEL E INDELÉVEL: -MARCA DO FABRICANTE -CLASSE DE TENSÃO -MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO. 2-AS MASSAS SÃO INFORMATI- VAS, NÃO SENDO OBJETO DE INSPEÇÃO. 3-DEMAIS ESPECIFICAÇÕES: VER 02.118-CEMIG-0461.
2	3 (30 kV)	40,0±3	1,4			

ELIMINA O:	PROJ.	DES.	VERIF.	REF. CONEM	DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA DE CÓPIAS
02.111-DT/ED-406	AJQ6	RAH	MRS-FCCT	ST/NJ1-046/92	02.118-CONEM-0003
					ND-2.6

E		/ /	CEMIG COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS				02.118 CEMIG 0507	213.535-84				
D		/ /	NORMALIZAÇÃO ELETROMECAÂNICA									
C		/ /	CONEM	CONEXÃO PARA COBERTURA DE CONDUTOR								
B		/ /	RLA									
A		14/05/92										
ALTERAÇÕES		29/04/91										
							A					

213535-A4