


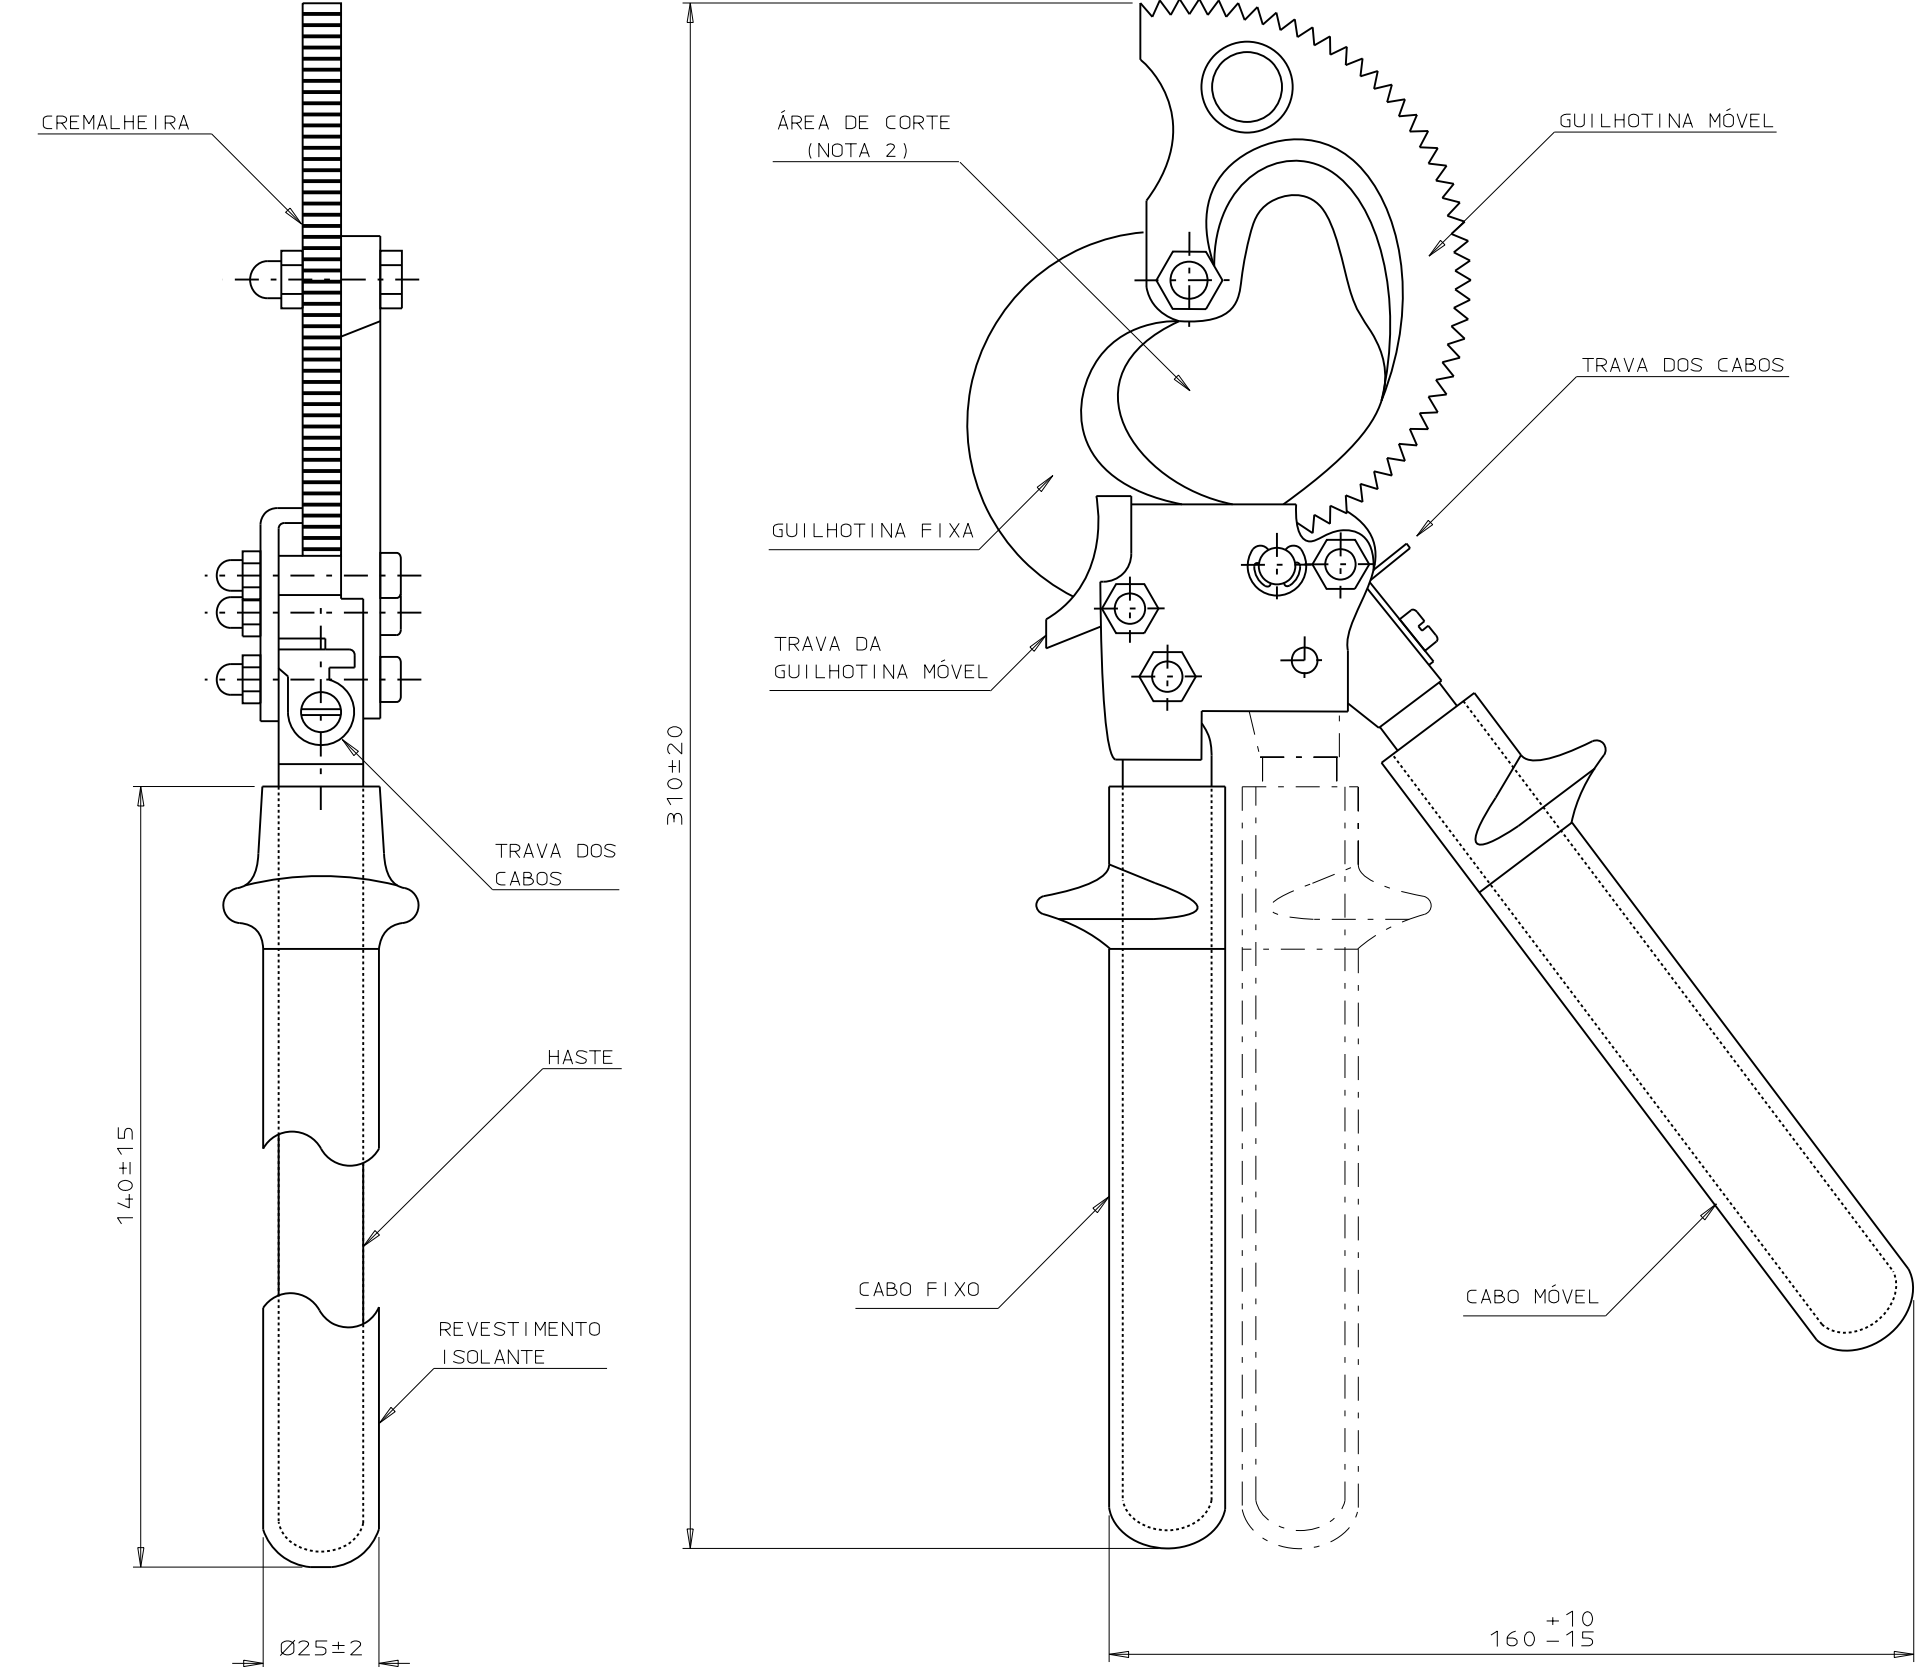

INFORMAÇÕES E SUGESTÕES A ESTE DOCUMENTO:
CONTATAR A SECRETARIA DO CONEM.

PEQUENAS VARIAÇÕES DE FORMA NAS PARTES NÃO COTADAS SÃO ADMISSÍVEIS,
DESDE QUE MANTIDAS AS CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS.

MATERIAL		ACABAMENTO	ENSAIOS DE RECEBIMENTO		NOTAS
-HASTE: AÇO FORJADO TRATADO. -GUILHOTINAS: LÂMINAS CORTANTES COM DUREZA MÍNIMA DE 50 HRC. -REVESTIMENTO ISOLANTE: POLÍMERO ESPECIAL, CONFORME IEC 60900.	-PEÇAS EM AÇO: OXIDADO PRETO. -REVESTIMENTO ISOLANTE: LISO, ISENTO DE REBARBAS, TRINCAS E FISSURAS, NA COR LARANJA OU VERMELHA.		ROTINA	TIPO	1-IDENTIFICAÇÃO LEGÍVEL E INDELÉVEL -CONFORME IEC 60900, SEÇÃO 3.2.5.. 2-CAPACIDADE MÍNIMA DE CORTE: -CABO DE COBRE ATÉ 150mm² -CABO DE ALUMÍNIO ATÉ 240mm² -CAPACIDADE DE CORTE Ø35mm (MÍNIMO) 3-PLANOS DE AMOSTRAGEM PARA OS ENSAIOS DE ROTINA CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 02.118-CEMIG-491. 4-MASSA APROXIMADA 0,8 kg, NÃO É OBJETO DE INSPEÇÃO. 5-DIMENSÕES EM MILÍMETROS. 6-DEMAIS REQUISITOS:VER 02.118-CEMIG - 491
			CONFORME 02.118-CEMIG-491 (EXCETO ONDE INDICADA NORMA ESPECÍFICA).	CONFORME IEC 60900	
			1-INSPEÇÃO VISUAL: -IDENTIFICAÇÃO - CONFORME IEC 60900, SEÇÃO 3.2.5 -ACABAMENTO -ACONDICIONAMENTO 2-VERIFICAÇÃO DIMENSIONAL 3-DUREZA DAS LÂMINAS. 4-ENSAIO DIELÉTRICO; CONFORME IEC 60900, SEÇÃO 5.2	1-IMPACTO A BAIXA TEMPERATURA. 2-TENSÃO APLICADA. 3-PENETRAÇÃO COM TENSÃO ELÉTRICA. 4-ADERÊNCIA DO REVESTIMENTO ISOLANTE 5-NÃO PROPAGAÇÃO DE CHAMA. 6-DURABILIDADE DAS MARCAÇÕES (IDENTIFICAÇÃO)	