



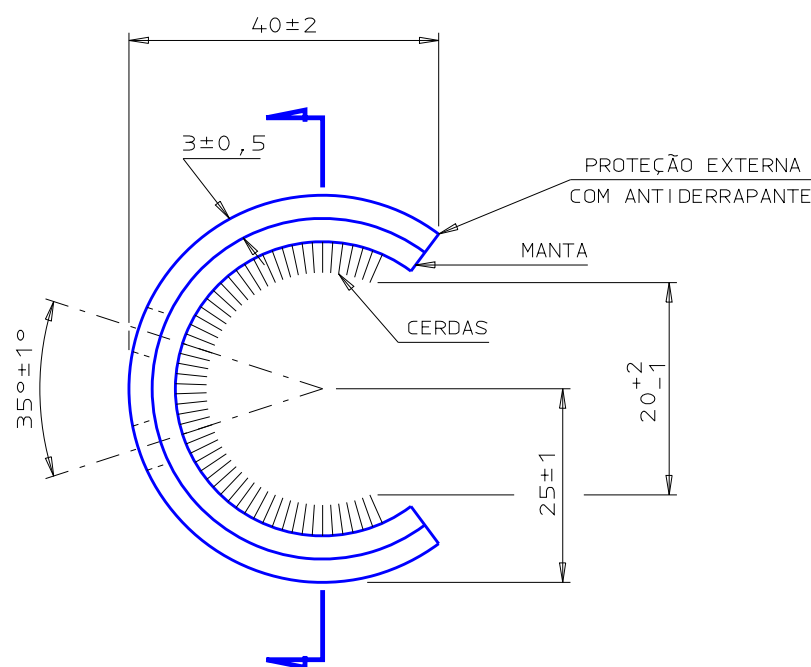

ITEM 2 - ADAPTADOR PARA BASTÃO COM CABEÇOTE UNIVERSAL

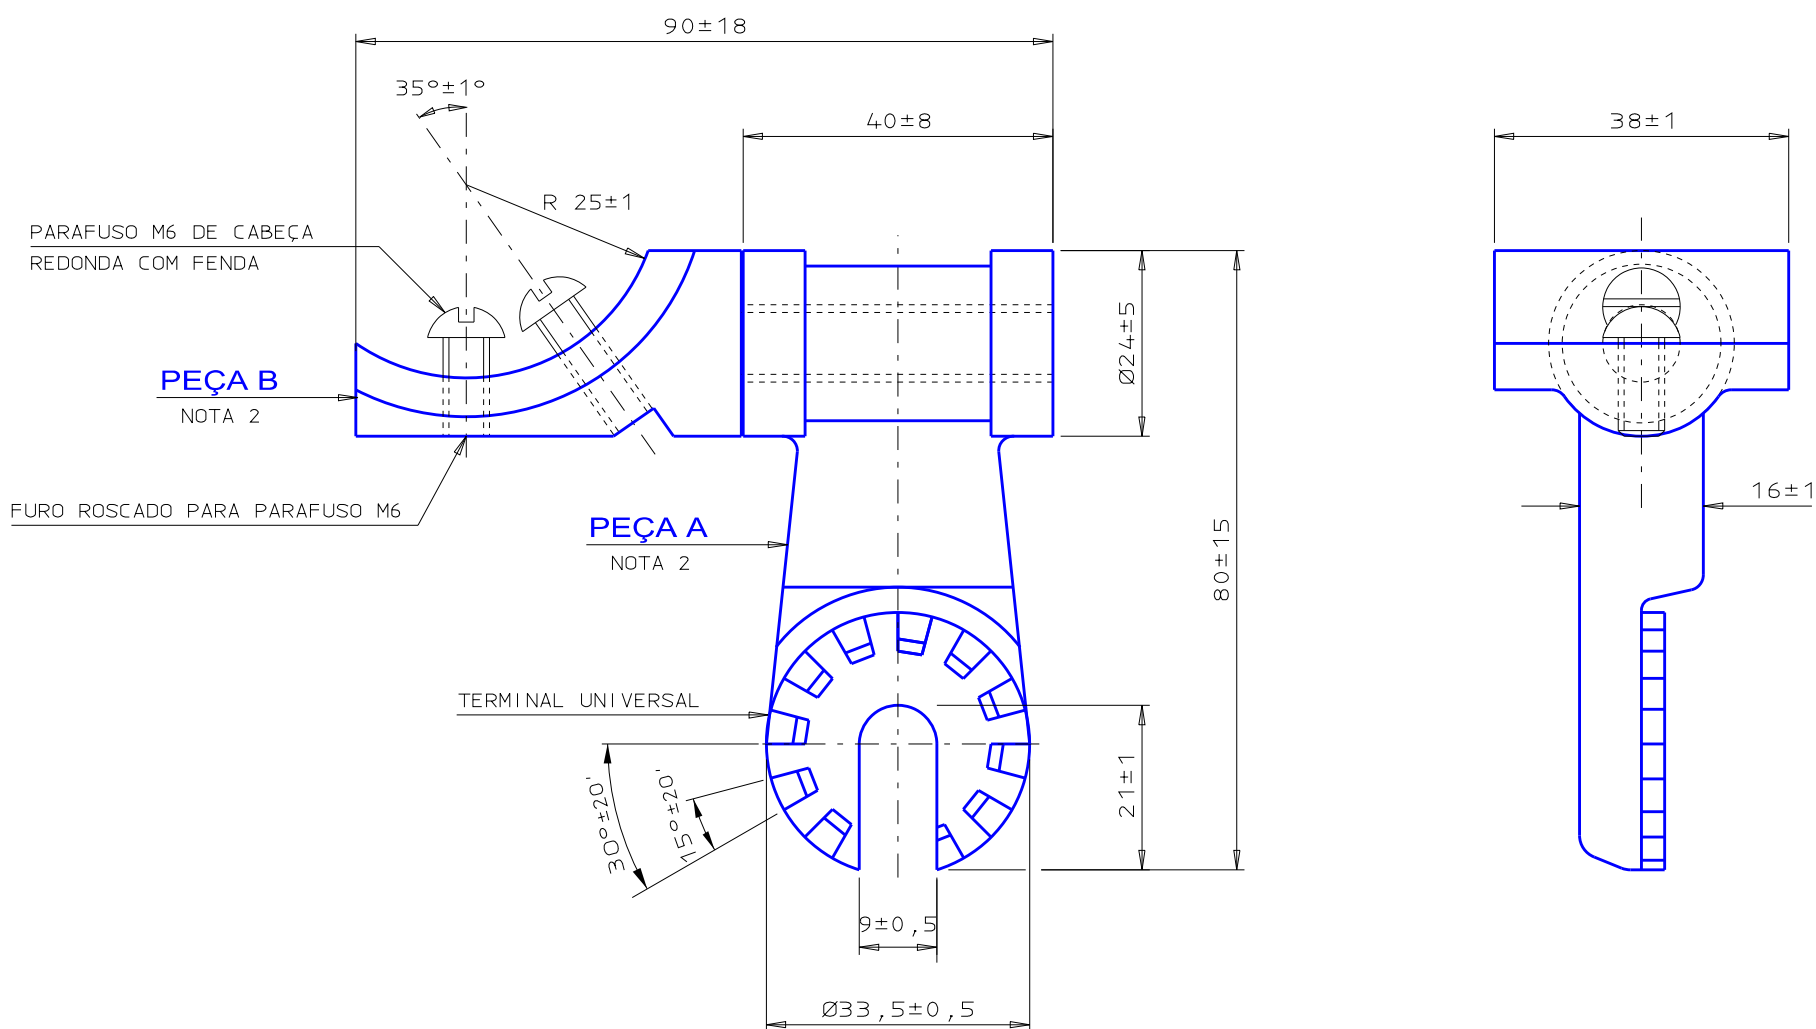

INFORMAÇÕES E SUGESTÕES A ESTE DOCUMENTO:
CONTATAR A SECRETARIA DO CONEM.

PEQUENAS VARIAÇÕES DE FORMA NAS PARTES NÃO COTADAS SÃO ADMISSÍVEIS,
DESDE QUE MANTIDAS AS CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS.

MATERIAL	ACABAMENTO	ENSAIOS DE RECEBIMENTO CONFORME 02.118-CEMIG-461		NOTAS
-ITEM 1 (ESCOVA): -PROTEÇÃO EXTERNA: TUBO DE PVC, ACRÍLICO OU MATERIAL SINTÉTICO -CERDAS: FIOS DE AÇO COM DIÂMETRO DE 0,2 A 0,35 mm E ALTURA MÍNIMA DE 4 mm FIXADOS À MANTA DE TECIDO RESISTENTE, TIPO LONA E COLADA RÍ- GIDAMENTE À PARTE INTERNA DO TUBO -DUREZA DOS FIOS DE AÇO: 44 HRC A 48 HRC -ITEM 2 (ADAPTADOR PARA BASTÃO COM CABEÇOTE UNIVERSAL): LIGA DE BRONZE-SILÍCIO.	-ITEM 1: -PROTEÇÃO EXTERNA: ISENTA DE REBARBAS, TRIN- CAS E FISSURAS, REVESTI- MENTO COM MATERIAL ANTI- DERRAPANTE EM TODA SU- PERFÍCIE EXTERNA -CERDAS: DISTRIBUIÇÃO HOMOGÊNEA E COM DENSIDADE MÍNIMA DE 40 FIOS/cm². -ITEM 2: ISENTO DE REBARBAS, TRINCAS E FISSURAS.	ROTINA	TIPO	1-IDENTIFICAÇÃO LEGÍVEL E INDELÉVEL: -NOME E/OU MARCA DO FABRICANTE -MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO. 2-A PEÇA "A" DEVE GIRAR LIVREMENTE SOBRE A PEÇA "B". 3-MASSA APROXIMADA: -ITEM 1 = 0,10 Kg -ITEM 2 = 0,30 Kg -AS MASSAS SÃO INFORMATIVAS, NÃO SENDO OBJETO DE INSPEÇÃO. 4-DIMENSÕES EM MILÍMETROS. 5-DEMAIS REQUISITOS: VER 02.118-CEMIG-461.
		1-INSPEÇÃO VISUAL: -IDENTIFICAÇÃO -ACABAMENTO -CARACTERÍSTICAS CONS- TRUTIVAS 2-VERIFICAÇÃO DIMENSIONAL 3-ADAPTAÇÃO DO ITEM 2 AO BASTÃO COM CABEÇOTE UNI- VERSAL (02.118-CEMIG-527) E VERIFICAÇÃO DO MOVI- MENTO GIRATÓRIO. 4-VERIFICAÇÃO DE DENSIDADE DAS CERDAS.	-DUREZA DOS FIOS DE AÇO.	

PROJ.	HDRC	e		/ /	 COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS	CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO PÚBLICO	SUBSTITUI: 02.111-DT/ED-376d	219.739-A3D	
		d		/ /					COMITÊ DE NORMALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - CONEM
		c	AFMB	03/08/11	COORDENAÇÃO CONEM		ESCOVA TUBULAR DE AÇO		02.118 CEMIG 524 c
		b	AFMB	18/07/11	WACT				
		a	G E D O C						
		REVISÕES			26/03/92				