




LATERAL DIREITA

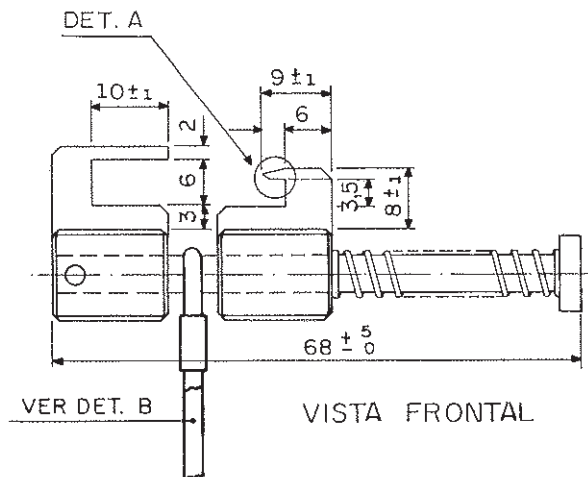


VISTA FRONTAL



DETALHE A

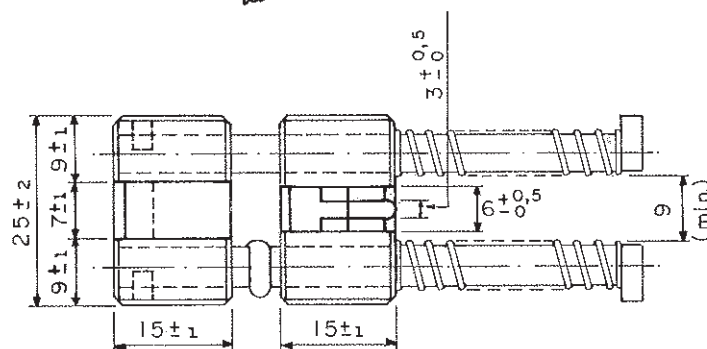

VISTA SUPERIOR

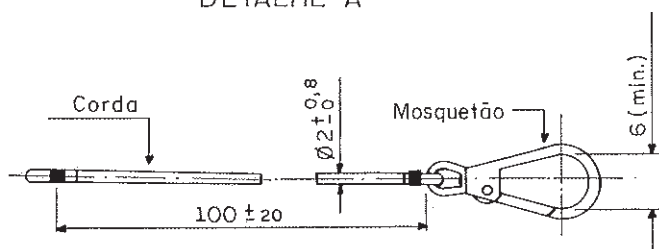

DISPOSITIVO ANTI-QUEDA
DETALHE B

PEQUENAS VARIAÇÕES DE FORMA NAS PARTES
NÃO COTADAS SÃO ADMISSÍVEIS, DESDE QUE
MANTIDAS AS CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS.

MATERIAL	ACABAMENTO	ENSAIOS DE RECEBIMENTO	NOTAS
CORPO: AÇO TEMPERADO MOLA: AÇO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO OU INOX. CORDA: NYLON MOSQUETÃO: AÇO, LATÃO OU ALUMÍNIO.	CORPO: OXIDADO PRETO OU CADMIADO E ISENTO DE REBARBAS. MOSQUETÃO: NIQUELADO	1- INSPEÇÃO GERAL - ACONDICIONAMENTO - ACABAMENTO - IDENTIFICAÇÃO 2- VERIFICAÇÃO DIMENSIONAL 3- APLICAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO EXTRATOR (NOTA 6)	1- IDENTIFICAÇÃO LEGÍVEL E INDELÉVEL - NOME OU MARCA DO FABRICANTE 2- OS EXTRATORES DEVEM SER ACONDICIONADOS INDIVIDUALMENTE EM CAIXAS DE PAPELÃO OU PLÁSTICO CONTENDO EXTERNAMENTE O NOME OU MARCA DO FABRICANTE. 3- MASSA APROXIMADA: 4- A MASSA É INFORMATIVA, NÃO SENDO OBJETO DE INSPEÇÃO. 5- AS TOLERÂNCIAS NÃO ESPECIFICADAS SÃO ±0,5mm 6- APLICAR NOS CONECTORES DERIVAÇÃO DE CUNHA PARA IP E ES, ITENS 1 E 4, CONFORME 02.111-DT/ED - 342, DEVENDO DESFAZER A CONEXÃO. 7- AMOSTRAGEM PARA OS ENSAIOS DE RECEBIMENTO: DUPLA COM REGIME NORMAL DE INSPEÇÃO, NÍVEL I E NQA 4%. 8- MASSA APROXIMADA: 100g

CEMIG

Companhia Energética de Minas Gerais
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE DISTRIBUIÇÃO

EXTRATOR DE CONECTOR DERIVAÇÃO
DE CUNHA PARA IP E ES

Nº
02.111
DT/ED
478

FEITO VISTO DATA APROV.

ALTERAÇÕES

PROJ.

CONF.

APROV.

FOLHA

DES. VERA / W

VISTO

DATA 28/06/90

ARQ.