


SUBSTITUI:	02.111-DT/ED-415	PROJ.	DES.	VERIF.	REF. CONEM	DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA DE CÓPIAS	
		HDRC	RLP	MRS	TE-114/2005	ND-2.6	

MATERIAL	ACABAMENTO	ENSAIOS DE ROTINA	NOTAS
-HASTE: AÇO COBREDO COM ESPESSURA MÍNIMA DE CAMADA DE 25 μm . -ROSCA: LIGA DE BRONZE. -PUNHO: AÇO CARBONO OU LIGA DE COBRE.	-SUPERFÍCIES LISAS (EXCETO ROSCA), ISENTAS DE REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES. -PUNHO (EM AÇO CARBONO): ZINCAGEM POR ELETRODEPOSIÇÃO SEGUIDA DE PASSIVAÇÃO COM BICROMATO, ESPESSURA MÍNIMA DE 25 μm .	1-INSPEÇÃO VISUAL: -IDENTIFICAÇÃO -ACABAMENTO -ACONDICIONAMENTO 2-VERIFICAÇÃO DIMEN- SIONAL	1-IDENTIFICAÇÃO LEGÍVEL E INDELÉVEL: -NOME E/OU MARCA DO FA- BRICANTE -MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO. 2-MASSA APROXIMADA: 3,5 kg. NÃO É OBJETO DE INSPEÇÃO. 3-DEMAIS REQUISITOS: VER 02.118-CEMIG-461.

e		/ /	CEMIG COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS			02.118 CEMIG 500 b	236.600-A4D	
d		/ /	NORMAL I Z A Ç Ã O E L E T R O M E C Â N I C A					
c		/ /	CONEM	HASTE PARA ATERRAMENTO DE VEÍCULOS				
b	JHD	28/11/05	WACT					
a	G E D O C							
ALTERAÇÕES			01/11/94				ARQ	

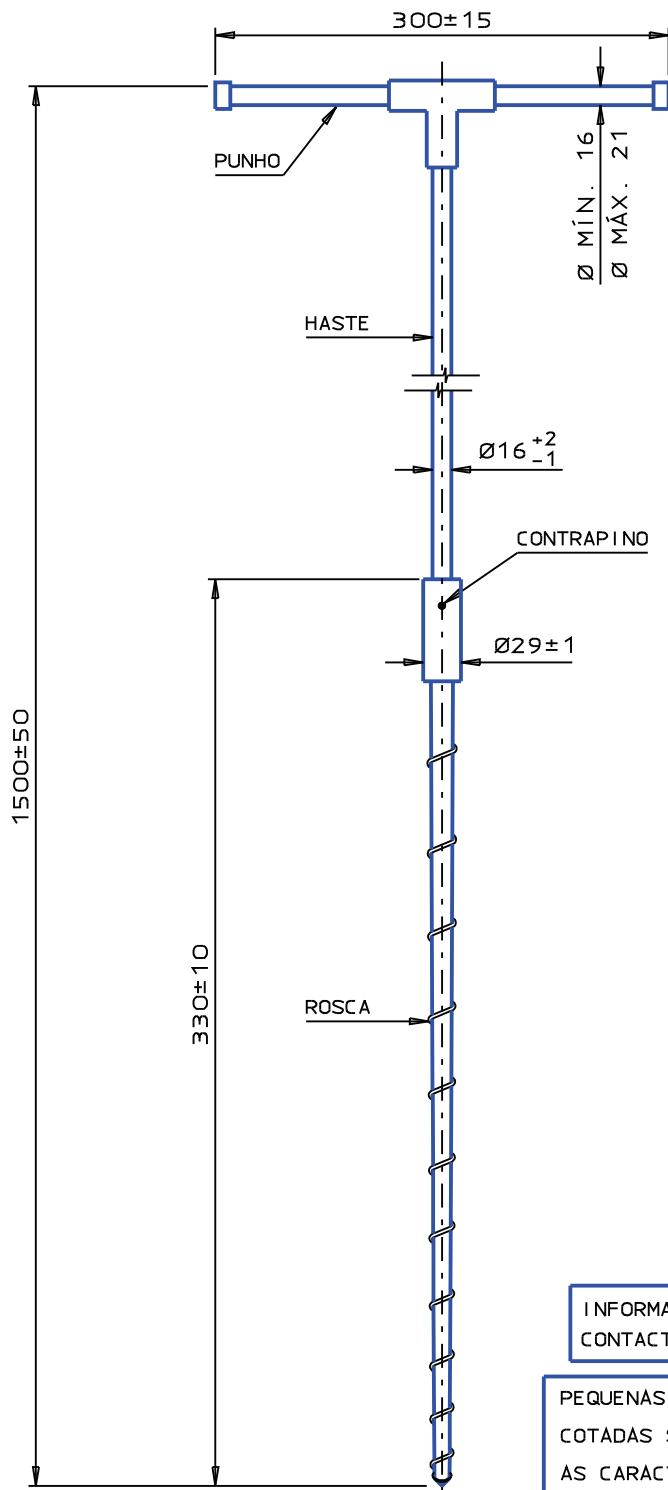

INFORMAÇÕES E SUGESTÕES A ESTE DOCUMENTO:
CONTACTAR A SECRETARIA DO CONEM.

PEQUENAS VARIAÇÕES DE FORMA NAS PARTES NÃO
COTADAS SÃO ADMISSÍVEIS, DESDE QUE MANTIDAS
AS CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS.

ARQ 236.600-A4D