


(2)
DISTRIBUIÇÃO
ND-2.6

REF. CONEM
TE- 121 / 2009


VERIF.

DES.
RLP


PROJ.

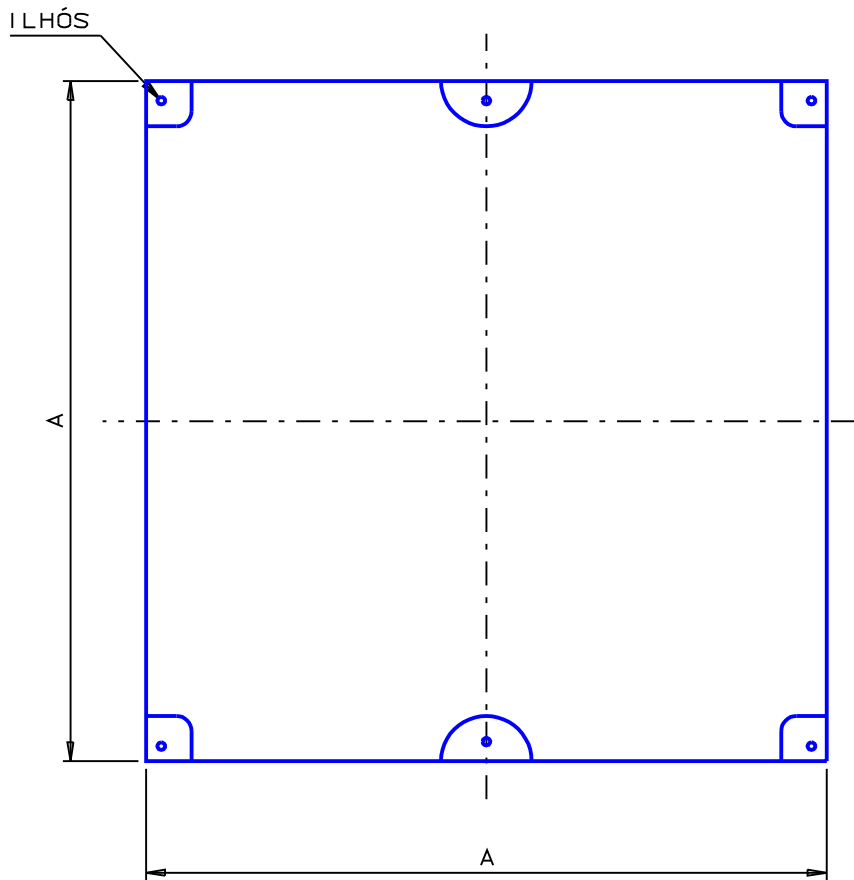

ITEM 1

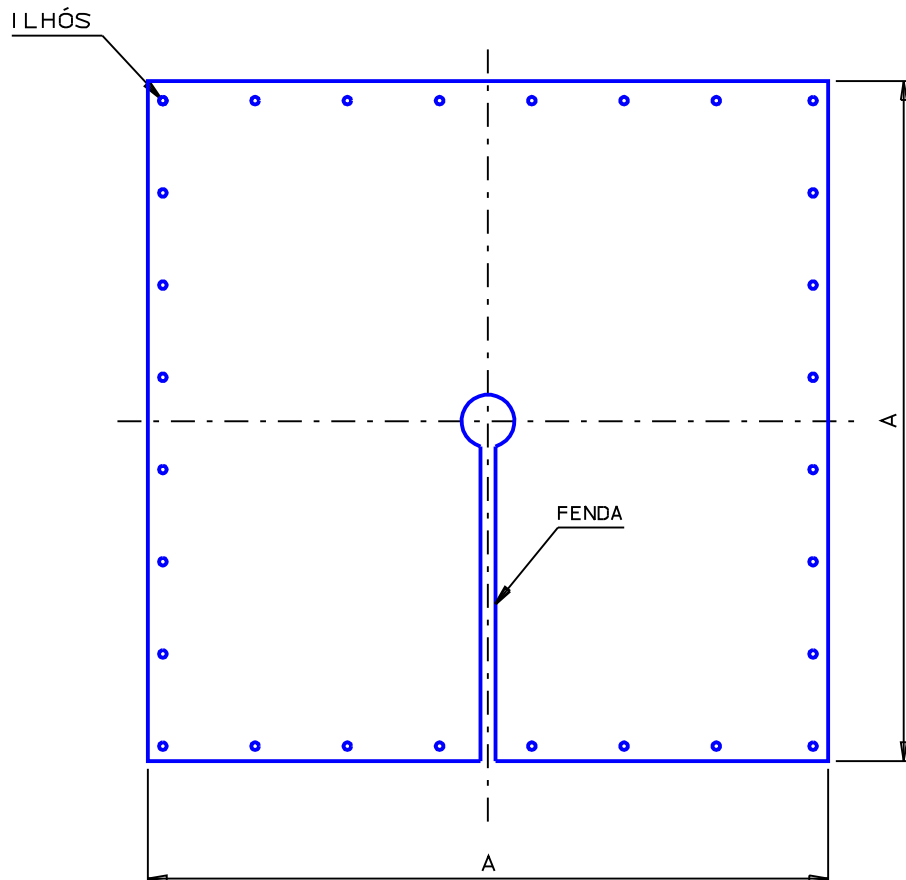

ITEM 2

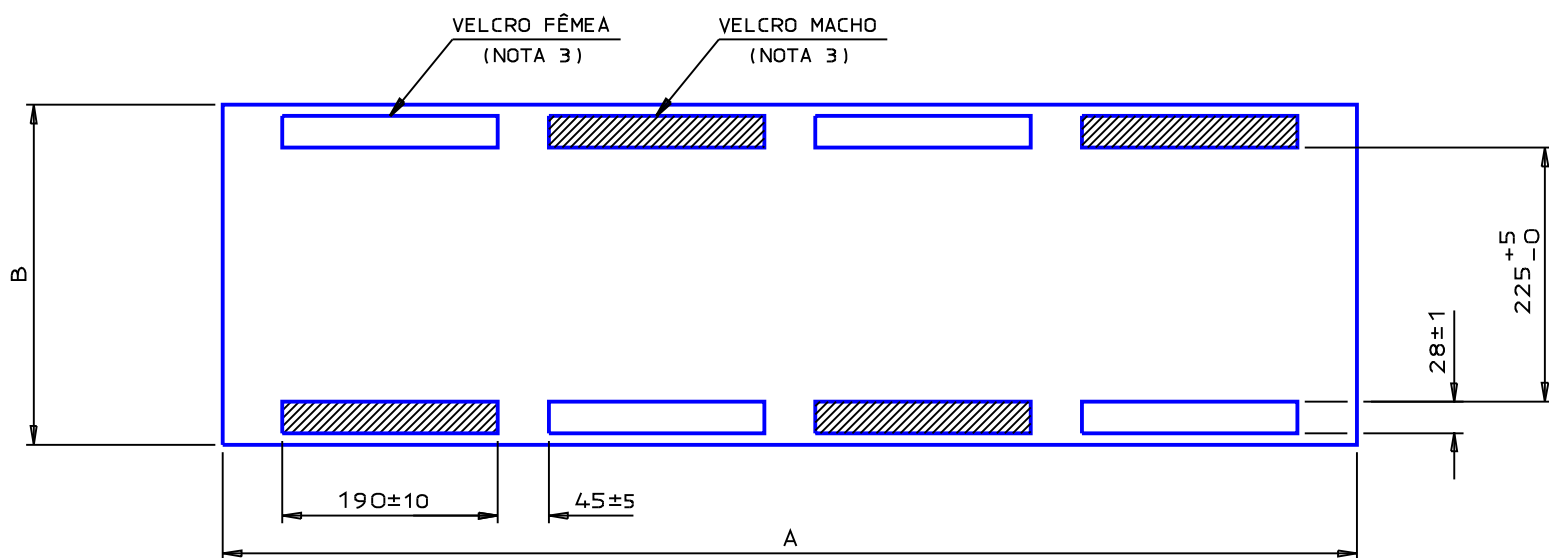

ITEM 3

INFORMAÇÕES E SUGESTÕES A ESTE DOCUMENTO:
CONTATAR A SECRETARIA DO CONEM.

PEQUENAS VARIAÇÕES DE FORMA NAS PARTES NÃO COTADAS SÃO ADMISSÍVEIS,
DESDE QUE MANTIDAS AS CARACTERÍSTICAS ISOLANTES E DE UTILIZAÇÃO.

ENSAIOS DE RECEBIMENTO		NOTAS
ROTINA CONFORME 02.118-CEMIG-461	TIPO	
1-INSPEÇÃO VISUAL: -IDENTIFICAÇÃO -ACABAMENTO -CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS -ACONDICIONAMENTO 2-VERIFICAÇÃO DIMENSIONAL 3-TENSÃO APLICADA 4-RIGIDEZ DIELÉTRICA	-RESISTÊNCIA À TRAÇÃO, CONFORME ASTM D412 -RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO, CONFORME ASTM D624 -ELONGAMENTO MÍNIMO, CONFORME ASTM D412 -RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO MECÂNICA, CONFORME ASTM D1048 -RESISTÊNCIA AO OZÔNIO, CONFORME ASTM D1048 -ABSORÇÃO DE UMIDADE, CONFORME ASTM D570 -ENVELHECIMENTO ACELERADO, CONFORME ASTM D573	1-IDENTIFICAÇÃO LEGÍVEL E INDELÉVEL: -NOME E/OU MARCA DO FABRICANTE -CLASSE DE TENSÃO -NÚMERO DE SÉRIE, CONFORME NOTA 2 -MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO. 2-O NÚMERO DE SÉRIE DEVE SER INDIVIDUALIZADO (ESPECÍFICO) PARA CADA UNIDADE DE LENÇOL ISOLANTE. O FORNECEDOR NÃO DEVE USAR NÚMEROS DE SÉRIE JÁ UTILIZADOS EM FORNECIMENTOS ANTERIORES. 3-A COSTURA DE CONTORNO DAS FITAS DE VELCRO DEVE SER FEITA COM LINHA DE NÁILON, COM 2 OU 3 PONTOS POR CENTÍMETRO. 4-DIMENSÕES EM MILÍMETROS. 5-DEMAIS REQUISITOS: VER 02.118-CEMIG-461.

ITEM	DESCRIÇÃO	A	B	ESPESSURA	CLASSE DE TENSÃO	MATERIAL TIPO	COR	MASSA APROX. kg	MATERIAL	ACABAMENTO
①	LENÇOL INTEIRO	900±45	-	3 ^{+0,5} ₋₀	4	II	LARANJA	2,3	-LENÇOL: ELASTÔMERO (BORRACHA) SINTÉTICO, TIPO II, RESISTENTE AO OZÔNIO, COM CARACTERÍSTICAS DE ISOLAMENTO CONFORME A RESPECTIVA CLASSE DE TENSÃO. -ILHOSES: MATERIAL NÃO METÁLICO E NÃO CONDUTIVO.	-SUPERFÍCIES LISAS, E UNIFORMES, ISENTAS DE FUROS (EXCETO OS ILHOSES), CORTES, RANHURAS, BOLHAS OU INCLUSÕES.
②	LENÇOL SEMIPARTIDO	900±45	-	3 ^{+0,5} ₋₀	4	II		3,6		
③	LENÇOL BAIXA TENSÃO	1000±50	300±10	2,5±0,5	0	II	AMARELA OU LARANJA OU VERMELHA	0,5		

e		/ /	CEMIG COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS				CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO PÚBLICO	SUBSTITUI: 02.111-EG/RD-004a		ARQ. 273.685-A3D	
d	AFMB	23/09/09	COMITÊ DE NORMALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - CONEM								
c	LCLC	29/04/09	COORDENAÇÃO CONEM	LENÇOL ISOLANTE							
b	JHD	04/12/01	JHD								
a	G E D O C										
REVISÕES			12/11/01								