

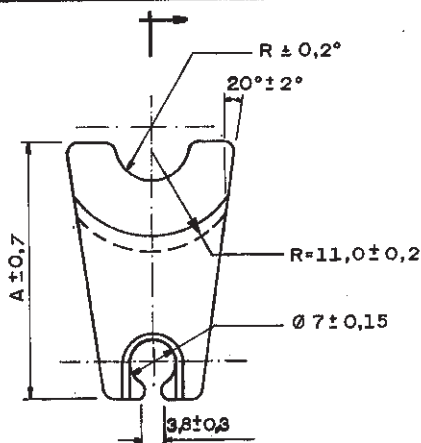


ITENS ① a ⑨ e ⑪


ITENS ① a ⑨ e ⑪

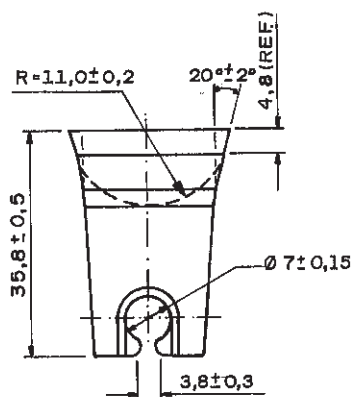

PEÇA A



PEÇA B

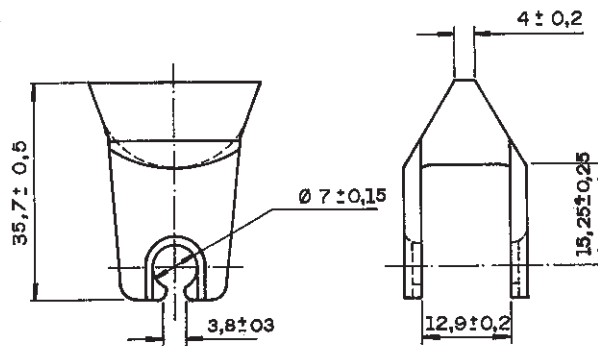

MATRIZ PARA CORTE DE CONDUTORES - ITEM ⑩

PEQUENAS VARIAÇÕES DE FORMA NAS PARTES NÃO COTADAS, SÃO ADMISSÍVEIS, DESDE QUE MANTIDAS AS CARACTERÍSTICAS ELETRO-MECÂNICAS DAS CONEXÕES COMPRIMIDAS.

ITEM	ÍNDICE DA MATRIZ	A	B	C	R	MASSA APROX. (g)	MATERIAL	ACABAMENTO	ENSAIOS CONFORME 02.118 - CEMIG-0376	NOTAS
11	0	5,3	6,4 ± 0,5	9,6	60					
1	162	11,6	5,2 ± 0,3	4,2	70		11 - ITENS ① a ⑨ e ⑪		RECEBIMENTO	1 - IDENTIFICAÇÃO LEGÍVEL E INDELEZÍVEL : - MARCA DO FABRICANTE - ÍNDICE DA MATRIZ
2	163	10,3	5,2 ± 0,3	5,4	60		11 - ITENS ① a ⑨ e ⑪			2 - CADA MATRIZ É CONSTITUÍDA POR UM CONJUNTO DE DUAS PARTES IGUAIS, EXCETO ITEM 10.
3	236	13,5	7,2 ± 0,3	2,6	70		11 - ITENS ① a ⑨ e ⑪			3 - DEVE SER ACONDICIONADA EM CAIXA INDIVIDUAL DE PAPELÃO OU PLÁSTICO IDENTIFICADA EXTERNAMENTE CONFORME NOTA 1.
4	237	11,8	11,0 ± 1,1	4,2	80		11 - ITENS ① a ⑨ e ⑪			4 - A MASSA É INFORMATIVA NÃO SENDO OBJETO DE INSPEÇÃO
5	238	34,9	12,9	5,2 ± 0,3	3,0	60	21 - ITEM ⑩			5 - A MATRIZ ÍNDICE 28K DESTINA-SE AO CORTE DE CONDUTORES CA/CAA/CU NA FAIXA DE 4 A 4/0 AWG É FORMADA PELAS PEÇAS A E B.
6	239		10,5	11,0 ± 1,1	5,4	80	21 - ITEM ⑩			6 - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VER 02.118 - CEMIG - 0376
7	242		12,1	4,8 ± 0,3	3,8		21 - ITEM ⑩			
8	243		9,3	9,9 ± 0,3	6,8		21 - ITEM ⑩			
9	245		8,5	9,6 ± 0,3	7,4		21 - ITEM ⑩			
10	28k	-	-	-	-	60	21 - ITEM ⑩			

c	Hélio	16/02/90	REVISÃO GERAL-REDESENHADO
b	AC-SF	MRS	05/03/87 FCCT
	POSICÃO	CENTRO DO RAIO	11,5
	INCLUSÃO DO ITEM	(1) MATRIZ O	
	FEITO	VISTO	DATA
			APROV.

CEMIG

Companhia Energética de Minas Gerais
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE DISTRIBUIÇÃO

MATRIZ INTERCAMBIÁVEL
PARA ALICATE MECÂNICO DE COMPRESSÃO

Nº
02.111
DT/ED
357 d

CLASSIFICAÇÃO

ALTERAÇÕES

PROJ. AC

CONF. S.F

APROV. F.C.C.T.

FOLHA

DES. SANDRA I.DINIZ

VISTO M.R.S

DATA 23/05/85

ARQ.