


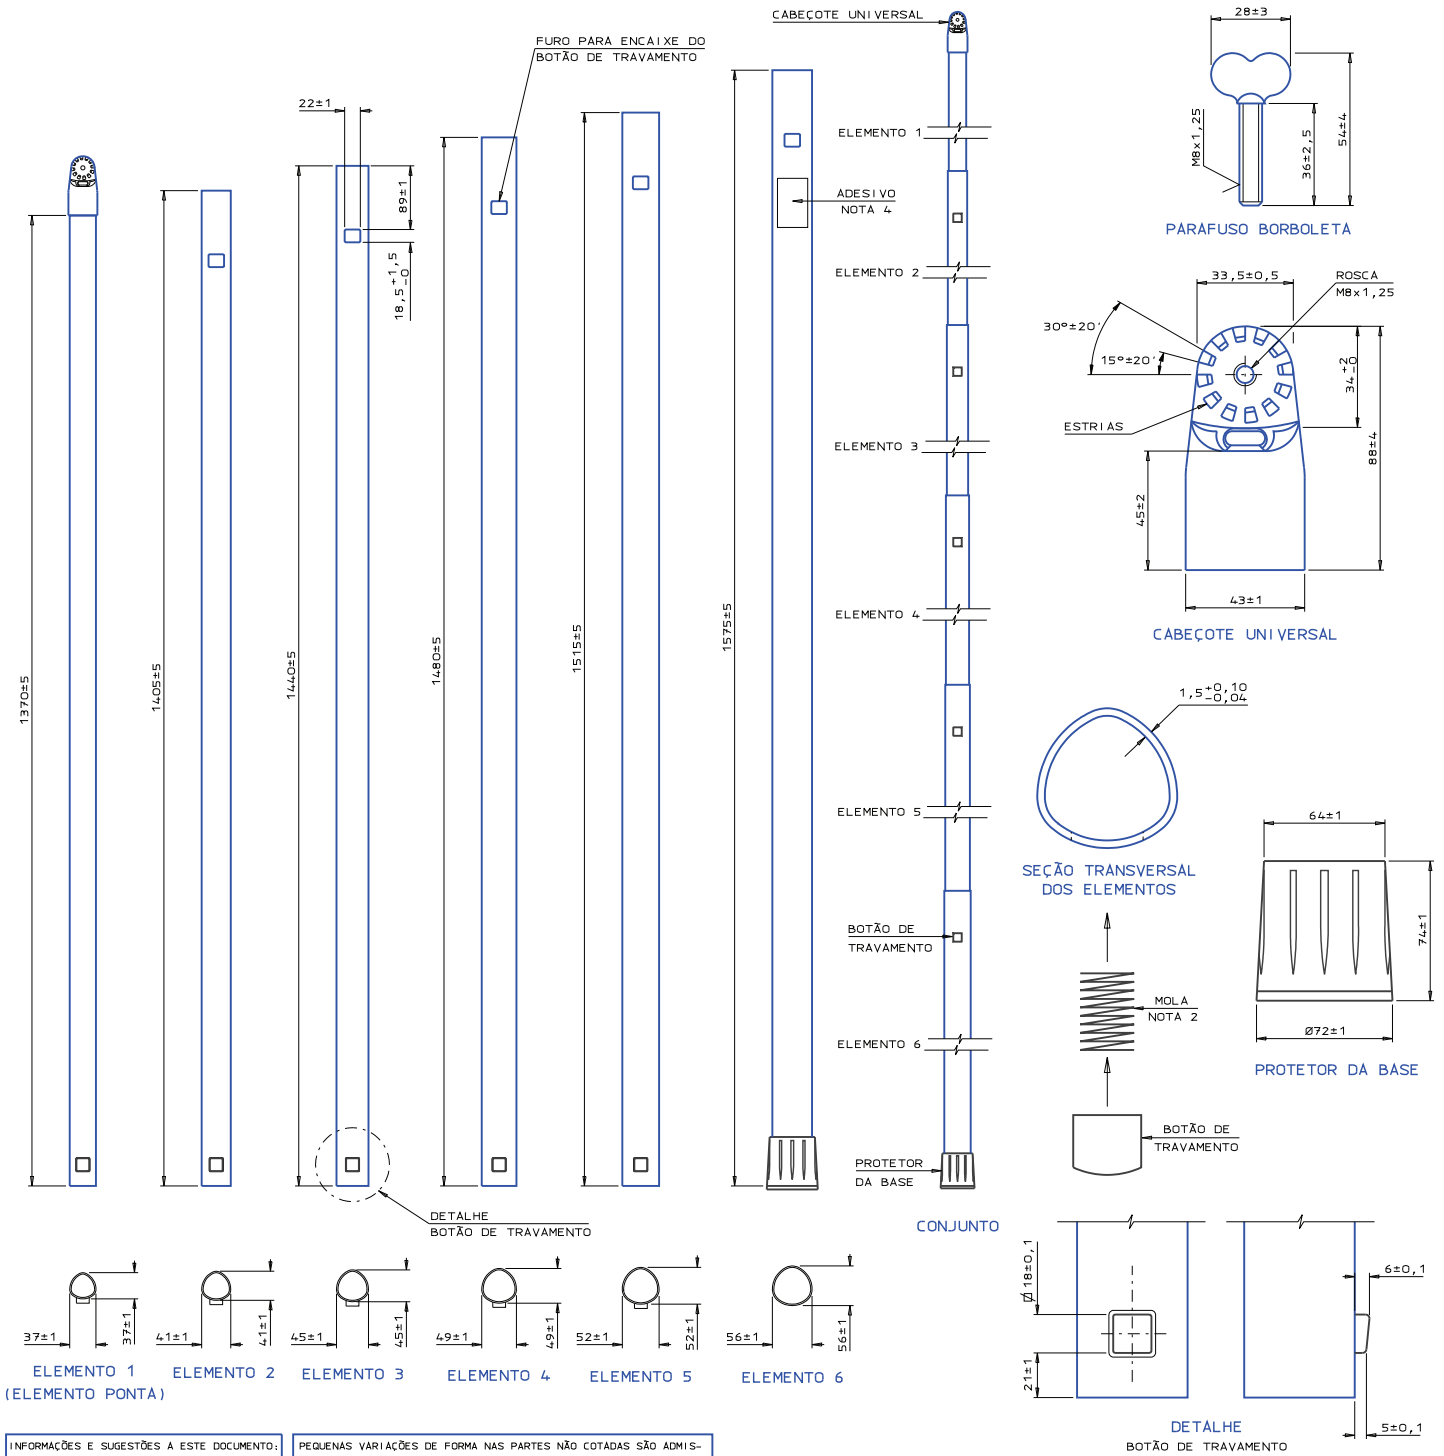

MATERIAL	ACABAMENTO	ENSAIOS DE RECEBIMENTO		NOTAS
-ELEMENTO 1 (ELEMENTO PONTA): FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI COM NÚCLEO DE ESPUMA DE POLIURETANO. -ELEMENTOS 2 A 6: FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPOXI. -PROTECTOR DA BASE: BORRACHA NATURAL OU POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE. -CABECOTE UNIVERSAL: LIGA DE BRONZE-SILÍCIO. -BOTÃO DE TRAVAMENTO: POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA. -PARAFUSO BORBOLETA: AÇO CARBONO. -MOLA DO BOTÃO DE TRAVAMENTO: AÇO INOXIDÁVEL.	-TODOS OS ELEMENTOS: SUPERFÍCIES LISAS, ISENTAS DE TRINCAS, FISSURAS, REBARBAS E FARPAS. -ELEMENTO 1 (ELEMENTO PONTA): RESINA NA COR VERDE FLUORESCENTE. -ELEMENTOS 2 A 6: RESINA NA COR AMARELA, NOTAÇÃO MUNSELL 5Y 8/12 OU LARANJA, NOTAÇÃO MUNSELL 2.5 YR 6/14. -PARAFUSO BORBOLETA: ZINAGEM ELETROLÍTICA CONFORME A ASTM-B633, SEGUIDA DE PASSIVAÇÃO COM BICROMATO, ESPESURA MÍNIMA DE 20 µm.	ROTINA 1-INSPEÇÃO VISUAL: -IDENTIFICAÇÃO -ACABAMENTO -CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS -ACONDICIONAMENTO 2-VERIFICAÇÃO DIMENSIONAL 3-ENSAIO DE TRAÇÃO, CONFORME ASTM F1826 4-RESISTÊNCIA ELÉTRICA (RIGIDEZ DIELÉTRICA), CONFORME ASTM F1826 5-FORÇA DAS MOLAS DOS BOTÕES DE TRAVAMENTO	TIPO CONFORME ASTM F1826 1-FLEXÃO HORIZONTAL 2-FLEXÃO VERTICAL 3-IMPACTO (QUEDA LIVRE) 4-CORRENTE DE FUGA (TENSÃO APLICADA)	1-IDENTIFICAÇÃO LEGÍVEL E INDELÉVEL: -NOME E/OU MARCA DO FABRICANTE -MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO. 2-FORÇA PARA AÇÃOAMENTO DAS MOLAS DOS BOTÕES DE TRAVAMENTO: (1,5±0,1) daN. 3-CADA VARA DEVE POSSUIR UM ADESIVO IMPERDÍVEL CONTENDO INSTRUÇÕES DE USO, REDIGIDAS EM PORTUGUÊS, MARCADAS DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL. 4-CADA VARA DEVE TRAZER UM ADESIVO IMPERDÍVEL, AFIXADO NO ELEMENTO 6 EM UMA POSIÇÃO PRÓXIMA À INDICADA NO DESENHO, CONTENDO A SEGUINTE INFORMAÇÃO MARCADA DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL: "INSTRUÇÕES DE USO, ACONDICIONAMENTO E CONSERVAÇÃO; VER POP 02-043 UTILIZAÇÃO DE VARA DE MANOBRA TELESCÓPICA". 5-AMOSTRAGEM, CONFORME A ABNT-NBR 5426 OU ISO 2859-1: REGIME NORMAL DE INSPEÇÃO E AMOSTRAGEM DUPLA -ENSAIOS DE INSPEÇÃO VISUAL, TRAÇÃO E FORÇA DAS MOLAS: NÍVEL II E NGA 6,5% -ENSAIOS DE RESISTÊNCIA ELÉTRICA: 100% DO LOTE. -ENSAIOS DE TIPO: NÍVEL S3 E NGA 1,5%. 6-MASSA APROXIMADA DO CONJUNTO: 4,7 kg. NÃO É OBJETO DE INSPEÇÃO. 7-DIMENSÕES EM MILÍMETROS. 8-DEMAIS REQUISITOS: VER 02.118-CEMIG-461.

e		/ /	 COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS		02.118 CEMIG 614 d	285.112-A2D
d	JHD	24/01/07	NORMALIZAÇÃO ELETROMECÂNICA			
c	JHD	19/09/05	CONEM	VARA TELESCÓPICA PARA MANOBRA, SEÇÃO TRIANGULAR, COM 6 ELEMENTOS		
b	JHD	02/09/04	JHD			
a	G E D O C					
ALTERAÇÕES			13/07/04			